

询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0107005-240196]中国电建水电七局五分局旭龙水电站高线砂石加工系统型材、彩钢瓦采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年09月04日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0107005-240196

序号	货物名称	规格型号	执行标准	单位	数量	理论重量(kg/m)	备注
1	低合金高强度结构钢板	10*1510*6000, 材质 Q355B	GB/T 1591-2018	吨	5.69	/	
2	低合金高强度结构钢板	16*1510*6000, 材质 Q355B	GB/T 1591-2018	吨	7.97	/	
3	镀锌角钢	∠50*5	GB/T 706-2016	吨	1.5	3.77	
4	圆钢	Φ32	GB/T 702-2017	吨	8	6.31	使用物流发货
5	3mm 钢板加工件	800+200×2mm	GB/T 3274-2017	吨	5.8	/	
6	3mm 钢板加工件	1000+200×2mm	GB/T 3274-2017	吨	0.61	/	
7	3mm 钢板加工件	1200+200×2mm	GB/T 3274-2017	吨	4.15	/	
8	3mm 钢板加工件	1400+200×2mm	GB/T 3274-2017	吨	3.2	/	
9	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径 35.068 米	GB/T 8162-2018	吨	9.5	16.65	9 米/根
10	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径 35.068 米	GB/T 8162-2018	吨	0.36	16.65	6 米/根
11	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径 33.596 米	GB/T 8162-2018	吨	4.74	16.65	9 米/根
12	彩钢瓦	840 型, δ=0.3mm, L=2.1m, 白色	GB/T 12755-2008	m ²	407	/	胶带机封装, 单张彩钢瓦面积 1.764m ² , 预计数量 231 张

13	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=2.3m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	360	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 1.932m ² ,预计数量 186张
14	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=2.5m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	540	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 2.1m ² ,预计数量 257 张
15	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=2.7m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	860	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 2.268m ² ,预计数量 379张
16	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=2.8m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	1500	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 2.352m ² ,预计数量 638张
17	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=3.0m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	80	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 2.52m ² ,预计数量 32 张
18	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=3.1m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	1070	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 2.604m ² ,预计数量 411张
19	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=3.7m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	400	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 3.108m ² ,预计数量 129张
20	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=4.0m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	210	/	胶带机封装,单张彩钢瓦 面积 3.36m ² ,预计数量 63 张
21	彩钢瓦包 边 (边长 20cm)	δ =0.3mm, L=0.48 或 L=0.44, 红色	GB/T 12755- 2008	m ²	1140	/	胶带机封装/半成品料堆 封装 (200+200+20+20+20+20/ 200+200+20+20 每一个加 号代表折一次 90度),单 张彩钢瓦面积 0.403m ² , 预计数量 2829张
22	彩钢瓦	840型, δ =0.3mm, L=9.0m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	1300	/	半成品料堆墙面,单张彩 钢瓦面积 7.56m ² ,预计数 量 172张
23	彩钢瓦	840型, δ =0.5mm, L=9.0m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	1610	/	半成品料堆屋顶,单张彩 钢瓦面积 7.56m ² ,预计数 量 213张
24	彩钢瓦	840型, δ =0.5mm, L=2.5m, 白色	GB/T 12755- 2008	m ²	90	/	半成品料堆屋顶,单张彩 钢瓦面积 2.1m ² ,预计数 量 43张

25	彩钢瓦包边 (边长20cm)	δ =0.5mm, ,L=0.48 或L=0.44, 红色	GB/T 12755-2008	m ²	33	/	半成品料堆封装 (200+200+20+20+20+20/ 200+200+20+20 每一个加号代表折一次90度), 单张彩钢瓦面积0.403m ² , 预计数量82张

备注：1、本次采购数量仅为预估量，实际采购数量以现场需求为准，由于现场需求变化造成实际采购量减少，买方不进行任何补偿。

2、本次采购分批次发货，第一批次发货数量如下表：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	低合金高强度结构钢板	10*1510*6000	吨	4.267	6张
2	低合金高强度结构钢板	16*1510*6000	吨	5.670	5张
3	镀锌角钢	∠50*5	吨	1.131	6m/根, 50根
4	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径35.068米	吨	9.5	
5	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径35.068米	吨	0.36	
6	无缝钢管加工件	Ø140×5, 内弧半径33.596米	吨	4.74	
7	红色彩钢瓦	δ 0.5 长度尺寸见质量标准或要求	m ²	3642	
8	白色彩钢瓦	δ 0.3, 长度尺寸见质量标准或要求	m ²	4358	

除第一次发货数量，剩余货物根据现场需求使用物流发货。

3、各响应供应商必须提供钢材生产厂家的营业执照、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、当批次或上批次

的第三方检验检测报告、提供当批次的产品质量证明书、合格证。

4、彩钢瓦实际加工长度根据施工现场需求定制，由于现场需求变化造成实际加工长度变化，买方不进行任何补偿。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸费、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：分批次发货，每批次自接到发货通知 5 日内发货到场。

3、交货地点：云南省迪庆州德钦县羊拉乡水电七局旭龙水电站高线砂石加工系统施工现场。。

4、质量标准或要求：

(1)低合金高强度钢板理论单重参考 GB/T 709-2019 执行；低合金高强度结构钢板技术参数参考 GB/T 1591-2018 执行。

(2)镀锌角钢 $\angle 50*5$ 尺寸偏差不超过 $B*d=\pm 1.2*\pm 0.6$ ，长度偏差在 0mm-50mm，理论单重及未尽事项参考 GB/T 706-2016 执行。

(3)圆钢 $\Phi 32$ 公称直径允许偏差 $\pm 0.4\text{mm}$ ，长度允许正偏差 0-5mm，不允许负偏差，理论重量及未尽事项参照 GB/T 702-2017 执行。

(4) 3mm 钢板加工件沿长边两侧内进行翻边 200mm，弯折 90° 角，也可以焊接（要求全焊），3mm 钢板加工件使用的钢板尺寸、外形、重量允许偏差参考 GB/T 709-2019 执行，其余未尽事项参考 GB/T 3274-2017 执行。


(5) 序号 9 无缝钢管加工件 9m/根，内弧半径 35.068 米；序号 10 无缝钢管加工件 6m/根，内弧半径 35.068 米；序号 11 无缝钢管加工件 9m/根，内弧半径 33.596 米，图纸详见附件 1；加工件使用的无缝钢管 DN125($\Phi 140\times 5$) 外径允许偏差等级 D1，壁厚允许偏差等级 S1，理论单重参考 GB/T 17395-2008 执行，未尽事项参考 GB/T 17395-2008 和 GB/T 8162-2018 执行。

(6) 彩钢瓦尺寸标准：

厚度 0.5mm 红色彩钢瓦使用 840 型，长度为 9m 和 2.5m 两种规格；厚度 0.3mm

白色彩钢瓦使用 840 型，长度为 2.1~9m/张、，彩钢瓦符合 GB/T 12755-2008 规范要求。

(7)序号 25 彩钢瓦包边，如图所示生产：

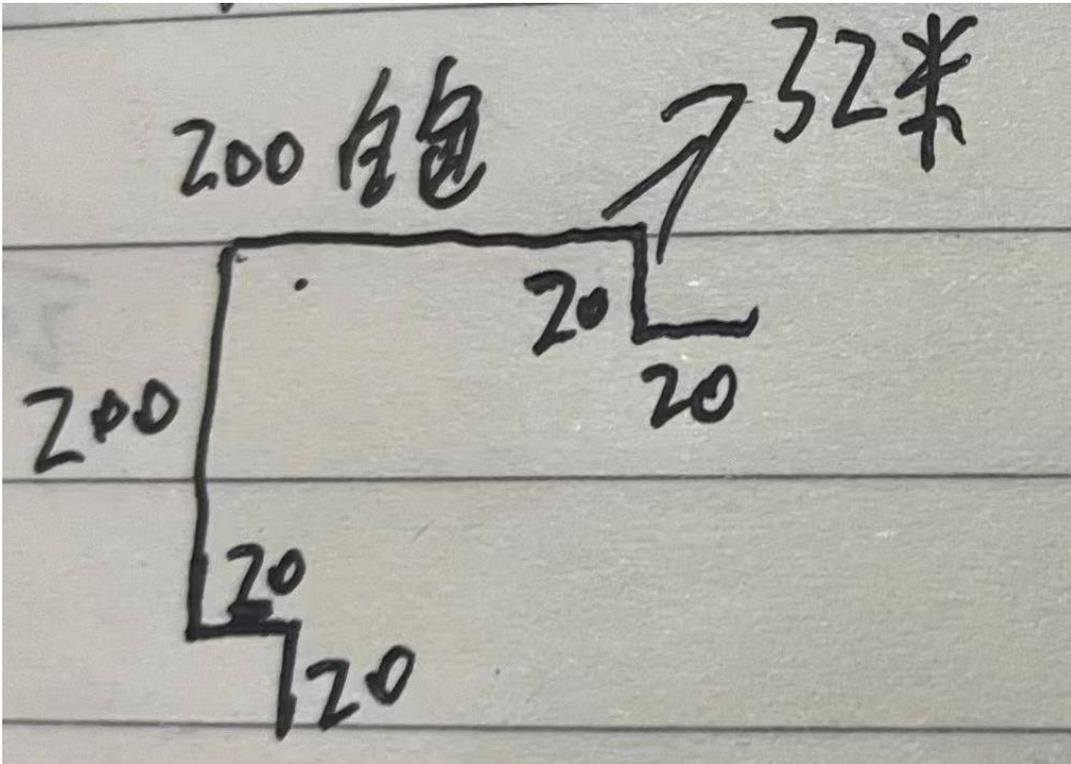

(8) 彩钢瓦本次采购面积计算方式为：面积=长×宽，例如：9 米长的 840 型彩钢瓦，面积=0.84×9=7.56 m²。

(9) 发货到场的加工件仅计算所需材料的理论重量，加工件产生的的损耗由供应商自行考虑，其它钢材到场以理论重量结算。

5、质保期：到场验收合格后 6 个月。

6、响应人的资质要求：

(1) 响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不作要求，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

(2) 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不作要求，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料，提供资料应包含合同数量或合同金额）。代理商身份投标的单

位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，但不做唯一授权要求；代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。营业范围要求：响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不作要求。具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，具备钢材设计、生产、加工的能力。

(3) 响应人应具有类似工程同类产品供货业绩，在近 3 年内（2021 年-至今）的供货合同不少于 1 个，且单个合同金额不少 10 万元。（附合同扫描件或中标通知书）

(4) 响应人具有良好的银行资信、商业与社会信誉；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；近两年内不曾出现严重的质量、供应等负面信息；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、报价要求：不接受联合报价，所有报价人应提供报价人授权委托、经报价人签字盖章的报价单，报价单应明确单价、复价、税率，报价单有效时间，供货周期。

8、成交确定原则：报价资料齐全，质量和服务相等且报价最优，供货周期内价格不调整。若出现评审报价相同时，优先选择平台显示报价时间较早的报价单位。

9、卖方货物到场后，买方按照技术规格书要求验收，数量以检尺计量为准，其重量差不应超过现行国家标准。买方有权对到货产品抽样检测，若卖方对检测结果有异议的，可将样品送至经买卖双方认可的第三方试验室进行复测，相应检测费用由责任方承担。买方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及相关质检合格证明等必要文件，货到交货地点办理交接手续，所供产品必须满足技术规格书的要求。验收合格后提供经收货单位收货人签字确认收货数量、品名的卖方的送货单据。

10、支付要求：无预付款，签订购销合同，一票制；货物、发票（13%专票）到场验收合格后 3 个月内支付结算金额的 95%货款，剩余的 5%货款作为质保金，

质保期期满后买方将质保金一次性无息退还给卖方；质保期为6个月。货款支付金额=合同上单价×验收合格产品数量。

11、本次报价为总价报价项目，若有算术计算错误，以报价表中各项单价和询价函中对应数量的复价累计金额为评审总价。

三、报价表

详见附件。

四、联系方式

招 标 人：水电七局五分局

地 址：云南省迪庆州德钦县羊拉乡水电七局旭龙砂石项目经理部。

邮 编：674507

联 系 人：郭昌贵

电 话：18288831457

电子邮箱：gcg44444@163.com

中国水利水电第七工程局有限公司五分局
(电子签章)

2024年08月30日