

竞价公告

因中国电建江西电建公司节能分公司德安凯迪生物质电厂改造项目阀门、加热器及循环水泵等设备采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年12月25日10时25分前将报价文件盖章通过中国电建集中采购平台递交。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0131073-240101

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量
1	阀门、加热器及循环水泵等设备	详见清单	1

101

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	截止阀	J61Y-320 Dg20	件	2	20G DN20mm PN=32MPa
2	截止阀	J61Y-320 Dg10	件	6	20G DN10mm PN=32MPa
3	恒压阀	316NB-G PN32 DN6	套	18	焊接形式
4	水汽取样恒温装置加热器	2000 瓦/根	套	4	品牌为苏州赛华
5	水汽取样恒温装置循环水泵	SJW-5-05 220v	套	1	品牌为苏州赛华
6	加药管道逆止阀	H21W-400P DN15	套	1	焊接不锈钢材质
7	高压石墨盘根	10*10	米	5	
8	高压石墨盘根	6*6	米	5	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用**两轮**报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：3天

3、交货地点：江西省九江市德安县 丰林镇凯迪绿色新能源开发有限公司 收货人：周佳懿 15170000294 **（不提货）**。

4、质量标准或要求：投标方必须严格按相关国家标准提供合格产品（不允

许负工差)。

5、质保期：本合同项下货物的质量保证期为 12 个月。自双方最终验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算。

6、供应商的资质要求：

6.1 响应人必须在中电建集采招标平台注册成功（股份级或我司成员级，如在报名截止前还未注册成为我公司成员企业级供货商，由于后续流程无法进行，则已报名该项目的供货商一概退回，我司概不负责）

6.2 不接受联合体投标。

6.3 响应人须为一般纳税人，具有提供增值税专用发票（税率 13%）的能力。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份、副本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款方式：电汇/银承，配合甲方第三方支付。

9.1 货到验收合格，开具发票（专用增值税发票，税率 13%）后 2 个月内付清本次采购金额的 95%，合同实际总价的 5 %作为验收合格后的质量保证金，质量保证期满无质量问题或质量保证期出现的质量问题经乙方维修处理符合甲方要求的，验收合格满 1 年后 5 个工作日内无息返还乙方。质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

三、联系方式

采购人：江西电建公司节能分公司

地 址：江西省九江市德安县 丰林镇凯迪绿色新能源开发有限公司

联系人：谢亚琴

电 话：18170094078

电子邮箱：409022424@qq.com

中国电建集团江西省电力建设有限公司节能分公司
(电子签章)


2024 年 12 月 23 日

附件图片：

1、截止阀 J61Y-320 Dg20 2 件。



2、截止阀 J61Y-320 Dg10 6 件

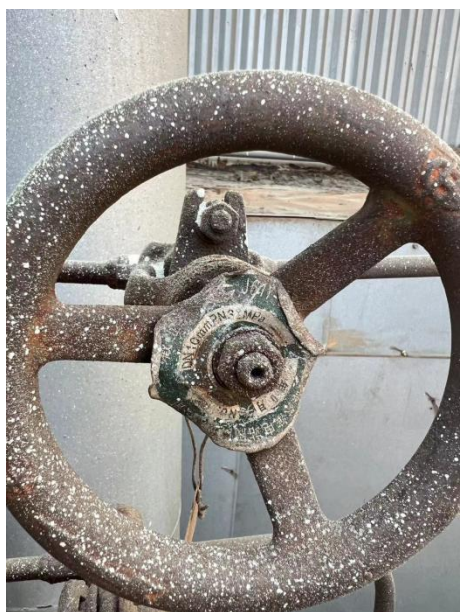

3、恒压阀 316NB-G PN32 DN6 18套 焊接形式



XIAOMI 12S PRO
2024.12.26 11:08:24


24mm f/1.9 1/100s ISO185
202352N 110'43'0"E



XIAOMI 12S PRO
2024.12.26 11:08:45

24mm f/1.9 1/50s ISO153
202352N 110'43'0"E

4、加热器 2000 瓦/根 4套。（加热器+加热棒） 品牌：苏州赛华

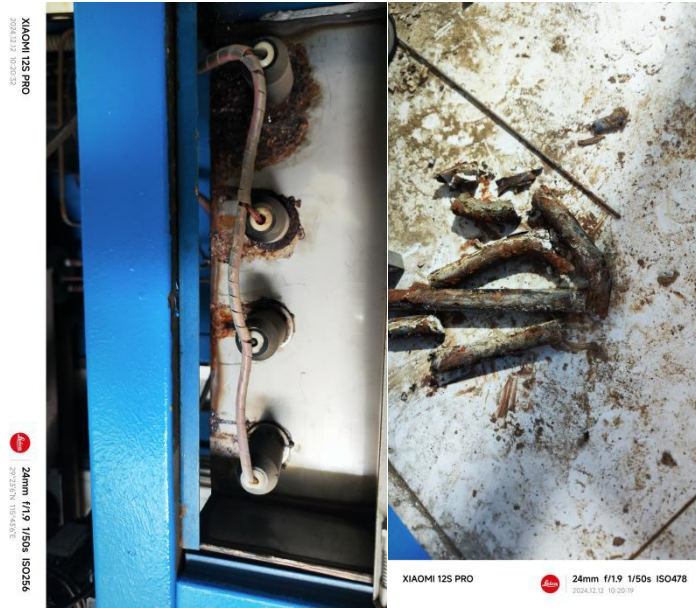

5、循环水泵 SJW-5-05 220V 1套 品牌：苏州赛华



6、逆止阀 H21W-400P DN15 1套 焊接连接,



XIACOMI 12S PRO
2024.02.02 10:28:42

24mm f1/9 1/59s ISO94
2024.02.02 10:28:42