

抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目招标公告

(招标编号: LN241818)

项目所在地区: 辽宁省

一、招标条件

本抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金详见公告, 招标人为抚顺恒达电力工程有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见公告

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目;

三、投标人资格要求

(001抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目)的投标人资格能力要求: 详见公告;

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年04月16日 09时00分到2024年04月23日 17时00分

获取方式: 详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年05月07日 09时00分

递交方式: 详见公告现场递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年05月07日 09时00分

开标地点: 详见公告

七、其他

详见公告

八、监督部门



本招标项目的监督部门为抚顺恒达电力工程有限公司。

九、联系方式

招 标 人：抚顺恒达电力工程有限公司

地 址：-

联 系 人：-

电 话：-

电子邮件：-


招标代理机构：辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址： 沈阳市浑南区上深沟村868-17号


联 系 人： 张工

电 话： 13304031126

电子邮件： lnjtdszb202102@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

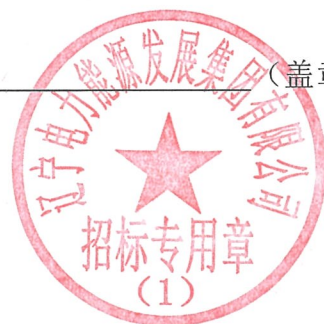

抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目招 标公告

招标编号：LN241818

1.招标条件

本（批）招标项目单位为抚顺恒达电力工程有限公司（以下简称“项目单位”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%，资金来源已落实，招标人为抚顺恒达电力工程有限公司，并委托辽宁电力能源发展集团有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。

为保障电网和设备本质安全，维护良好电工装备质量生态环境，确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。

2.项目概况与招标范围

招标范围：详见附件1:招标需求一览表；

3.投标人资格要求

3.1.投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（2）应有良好的财务状况和商业信用。

（3）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。

（4）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列

为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（5）根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容，或报告内容被评标委员会认定有异议的，投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的，评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假投标进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

（6）投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

（7）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

（8）投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工、分包（招标公告中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。

（9）违反“投标函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

（10）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、

检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

(11) 提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网有限公司或所在省公司的验收

(12) 在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网有限公司或所在省公司的验收。

(13) 在国内材料销售合同执行过程中，未因货物或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网有限公司或所在省公司的验收。

(14) 在与规范相同或较规范更严格的条件下，投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(15) 取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。

(16) 投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）原制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）原制造商的产品。

(17) 必须具有生产招标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

(18) 必须具有生产招标产品所需的出厂检测能力，包括试验场地、试验设备和试验人员。

(19) 无论投标人是否在投标文件中提供有效的相应产品《资质业绩核实凭证单》，投标人均应提供有效的资质业绩证明材料。

(20) 投标人应自行响应招标采购文件，不得委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜，不得相互串通投标。



3.2.投标人须满足如下专用资格要求：

详见附件2“专用资质业绩要求一览表”

3.3.除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。

3.4.除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外，不接受代理商投标。

3.5.本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。

3.6.各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件(电子文件)免费获取。

4.2凡有意参加投标者，请于招标公告发布日至2024年4月23日17:00时(北京时间，下同)，登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区)(<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>)获取招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在招标人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取招标文件，电子钥匙的办理流程请登录招标人招投标交易平台信息系统首页“新手指引”→“电子钥匙办理须知及电子钥匙安装包”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。

4.3投标人需利用投标工具进行电子投标文件编制。投标工具下载方式：请各投标人在国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区首页“下载专区→投标工具安装”目录下下载投标工具相关资料。(投标工具操作问题联系电话：010-63411000转2)

5.投标文件的提交

5.1 本次招标项目需递交：

1. U盘投标文件、光盘投标文件、纸质投标保证金文件(现场递交)

2. 电子投标文件(加密上传国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区)

5.1.1

U盘投标文件：内容为投标文件的可编辑版(WORD、EXCEL)及签字盖章扫描件不可编辑版(双层PDF)(包含开标、商务、技术三册文件，按照三册名称分别建立文件夹)。

5.1.2



光盘投标文件：内容为投标文件的可编辑版（WORD、EXCEL）及签字盖章扫描件不可编辑版（双层PDF）（要求份数为1正2副：（1）正本光盘中包含开标、商务、技术三册文件；（2）副本光盘中一份包含开标文件和商务文件、另一份包含技术文件）。

5.1.3 纸质投标保证金文件：单独密封递交。

5.1.4 电子投标文件：上传至国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区的投标文件。

5.1.5

本项目U盘文件、光盘文件、纸质投标保证金文件需通过现场递交方式在2024年5月6日8:30至17:00、2024年5月7日8:00至9:00两个时间段内递交至沈阳市和平区南八马路12号喆啡酒店；联系人：栾经理；联系电话：13304031126；（本批次投标文件递交方式只接收现场递交方式。）

5.2投标文件封装外显著位置标明“抚顺恒达电力工程有限公司2024年第八批物资类招标采购项目投标文件”及投标人名称等信息并加盖公章，投标文件需以包为单位按照招标文件要求单独封装。请各位投标人务必将外包装写明“批次名称+投标人单位全称+分标名称+项目名称”。

5.3未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，招标人将不予受理。

5.4投标人主动放弃投标情况的说明（如有）请在投标截止时间前发送至邮箱lnjtdszb202102@163.com。

5.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，截止2024年5月7日上午09:00未成功提交至“国家电网有限公司新一代电子商务平台-电工交易专区”（<https://sgccetp.com.cn/portal/>）的电子投标文件，将予以拒收。

5.6

本项目进行网上电子开标，开标时间为2024年5月7日9:00，本次不组织潜在投标人到现场开标，开标现场由监督人员全过程监督并全程录制音视频备查。投标人可登陆《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）查看开标情况。

6.发布公告的媒介

本次招标采取公开招标方式，招标代理机构在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com/）及《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）上发布招标公告，招标公告将明确对潜在



投标人的资格要求、获取招标文件的日期和地点、递交投标文件、开标等事宜。

公告或招标文件如有变更，会在以上媒介发布变更公告或澄清，一经发出，即视为通知所有潜在投标人。请潜在投标人随时自行关注，招标人及代理机构不再另行通知。

7.联系方式

招标人：抚顺恒达电力工程有限公司

地址：抚顺市新抚区浑河南路东段18号

邮编：113000

招标代理机构：辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址：沈阳市浑南区上深沟村868-17号

邮编：110000

联系人：张工

中标服务费及发票咨询电话：15609814087

业务咨询联系电话：13304031126

电子邮件：lnjtdszb202102@163.com

开户银行及帐号

开户银行名称：建行沈阳奥体支行

账 户 名 称：辽宁电力能源发展集团有限公司

账 号：21050143580000000480

8.合规声明

本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

9.权利声明

禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的投标邀请书部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的投标邀请书或公示信息的，不得改变投标邀请书和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）投标邀请书或公示信息、不得对投标邀请书或公示信息等内容

进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

10.其他说明

如招标文件中其他章节的相关要求与以下内容不一致时，不一致部分以本要求为准：

1) 投标人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站查询并生成报告或打印截图。受文件大小限制，投标人提供报告封面、企业基本信息、列入严重违法失信企业名单、列入经营异常名录信息截图即可。

2) 本招标项目所有技术规范中要求的各类资质业绩等证明性材料，均为无效要求，严格按照招标文件中专用资质业绩要求表中为准，招标文件中出现的品牌型号，一律视为参考品牌。

3) 增加了专用合同条款的，专用合同条款是对通用合同条款的修改或补充。

4) 招标人在任何时间发现投标人及其投标文件有不满足采购文件要求的，有权取消其中标资格或解除合同。

5) 中标服务费收取方式约定：

☒ 投标人被确定为中标人后，一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，收费以包为单位收取，取费标准详见招标文件第二章《投标人须知前附表》；

☐ 本项目签订框架协议，招标代理机构将以季度或年度进行中标服务费结算，中标人应在接到代理公司缴纳服务费的通知后5日内，一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，逾期不按时缴纳者，将按照相关程序处理，给投标人造成任何损失，自行承担。

6) 各潜在投标人维护投标人基本信息时，必须填写真实有效的基本信息，如因信息造成投标失败的风险由投标人自行承担。

7) 本次最高限价设置详见公告附件，最高限价为含税总价，投标人含税总价报价超过最高限价的，视为报价超限，其投标作否决处理。

8) 招标文件（包括商务部分和技术部分）与国家法律法规规定不一致的，以国家法律法规规定为准。

9) 投标保证金递交形式，详见招标文件。

10) 代理机构仅根据采购人要求对会引发歧义的采购文件内容对供应商进行答复，对需要应答人需独立思考、理解的标书制作细节等问题，代理机构不予解答。






附件1：招标需求一览表

分标编号	分标名称	包号	网省采购申请账号	包名称	物料名称	设备型号	单位	数量	含税总价最高限价(万元)	供货日期	备注
LN241818-GCWZ	工程物资	1	1002G2100000003SZST4	架空绝缘导线采购	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.03	8	合同签订后一个月	2023-HD8-YH-042辽宁钩州矿业有限公司10kV施工用电工程
			1002G2100000003SZSSQ		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3GYJ, 标称截面mm2:70/10	千米	0.52			2023-HD8-YH-047辽宁新宾农村商业银行股份有限公司供电工程
			1002G2100000003SZST2		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2023-HD8-YH-047辽宁新宾农村商业银行股份有限公司供电工程
			1002G2100000003SZSSR		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-047辽宁新宾农村商业银行股份有限公司供电工程
			1002G2100000003SZSSS		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-050新宾满族自治县双丰农副产品加工厂10kV变压器增容供电工程
			1002G2100000003SZSSM		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3GYJ, 标称截面mm2:70/10	千米	0.58			2023-HD8-YH-051新宾县农村饮水安全巩固提升项目(四期-响水河子乡集中供水工程)
			1002G2100000003SZST3		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2023-HD8-YH-051新宾县农村饮水安全巩固提升项目(四期-响水河子乡集中供水工程)
			1002G2100000003SZSST		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-051新宾县农村饮水安全巩固提升项目(四期-响水河子乡集中供水工程)
			1002G2100000003SZST6		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2023-HD8-YH-055新宾满族自治县木奇镇敬老院10kV变压器增容工程
			1002G2100000003SZST8		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2023-HD8-YH-058抚顺枫华房地产开发有限公司供电工程(游泳馆住宅)
			1002G2100000003SZSSU		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-058抚顺枫华房地产开发有限公司供电工程(游泳馆住宅)
			1002G21000		架空绝缘导线	架空绝缘导线	千米	0.18			2023-HD8-YH-

分标编号	分标名称	包号	网省采购申请账号	包名称	物料名称	设备型号	单位	数量	含税总价最高限价(万元)	供货日期	备注
			00003SZSSP	导线	导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3GYJ, 标称截面mm2:70/10					059新宾满族自治县红升生态产业发展有限公司10kV供电工程
			1002G21000 00003SZST9	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2023-HD8-YH-059新宾满族自治县红升生态产业发展有限公司10kV供电工程
			1002G21000 00003SZSSV	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-059新宾满族自治县红升生态产业发展有限公司10kV供电工程
			1002G21000 00003SZSSN	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3GYJ, 标称截面mm2:70/10	千米	3.8			2023-HD8-YH-052辽宁巨实建设工程有限公司10kV施工用电工程
			1002G21000 00003SZST7	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.21			2023-HD8-YH-052辽宁巨实建设工程有限公司10kV施工用电工程
			1002G21000 00003SZSSW	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.04			2023-HD8-YH-052辽宁巨实建设工程有限公司10kV施工用电工程
			1002G21000 00003SZST5	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.03			2024-HD8-YH-002红升铁矿矿支线路更换高压CT, 安装高压隔离开关供电工程
			1002G21000 00003SZSS0	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3GYJ, 标称截面mm2:70/10	千米	0.72			2024-HD8-YH-003新宾满族自治县荣胜商品混凝土站供电工程
			1002G21000 00003SZSTA	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.05			2024-HD8-YH-003新宾满族自治县荣胜商品混凝土站供电工程
			1002G21000 00003SZSSX	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2024-HD8-YH-003新宾满族自治县荣胜商品混凝土站供电工程
			1002G21000 00003SZST0	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50	千米	0.02			2024-HD8-YH-005新宾满族自治县嘉诚木制品加工厂供电工程
			1002G21000 00003SZSSY	架空绝缘导线	架空绝缘导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2024-HD8-YH-005新宾满族自治县嘉诚木制品加工厂供电工程
			1002G21000	架空绝缘导线	架空绝缘导线		千米	0.02			2023-HD8-YH-

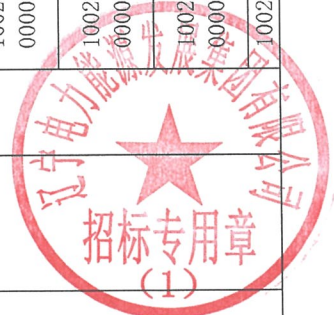

分标编号	分标名称	包号	网省采购申请账号	包名称	物料名称	设备型号	单位	数量	含税总价最高限价(万元)	供货日期	备注
			00003SZST1		导线	电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:50					054新宾满族自治县民政局新宾镇黄旗中心敬老院10kV变压器增容工程
			1002G21000 00003SZSSZ		架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV, 型号:JKL3YJ, 标称截面mm2:240	千米	0.01			2023-HD8-YH-054新宾满族自治县民政局新宾镇黄旗中心敬老院10kV变压器增容工程
			1002G21000 00003SZSTE		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:185, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	13			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTF		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:240, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	6			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTC		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:150, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	32			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTJ		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:70/35, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	30			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTH		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:25/16, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	12			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTD		电缆	低压电力电缆-型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm2:16, 芯数:5芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:无铠装, 特殊要求:普通	米	35			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTL		电缆	电力电缆-电压等级:AC10kV, 型号:YJLV, 截面mm2:120, 芯数:3, 铠装及外护套形式:22, 是否阻燃:无阻燃, 是否纵向阻水:无阻水	米	40			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSSL		电缆	电力电缆-电压等级:AC10kV, 型号:YJLV, 截面mm2:240, 芯数:3, 铠装及外护套形式:22, 是否阻燃:无阻燃, 是否纵向阻水:无阻水	米	440			2023-HD8-YH-070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程



分标编号	分标名称	包号	网省采购申请账号	包名称	物料名称	设备型号	单位	数量	含税总价最高限价 (万元)	供货日期	备注
						阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 低压电力电缆- 型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:300, 芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:2 2,特殊要求:普通	千米	0.47			2023-HD8-YH- 070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTB		电缆	低压电力电缆- 型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120, 芯数:3+2芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通	千米	0.017			2023-HD8-YH- 070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTK		电缆	低压电力电缆- 型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50, 芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通	千米	0.03			2023-HD8-YH- 070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程
			1002G21000 00003SZSTI		电缆	低压电力电缆- 型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25, 芯数:4+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通	千米	0.011			2023-HD8-YH- 070新宾满族自治县人民医院10kV变电站增容工程



附件2：专用资质业绩要求一览表

分标编号	包号	包名称	资质要求	其他要求	供应商类型	报价方式
LN241818 -GCWZ	1	架空绝缘导线 采购	1、投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。 2、投标人应具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备； 2、投标人应具有电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力； 3、投标人应提供国家认可的第三方权威检测机构有效的产品检测、检验或型式试验报告。	制造商	总价
	2	电缆采购	1、投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。 2、投标人应具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备； 2、投标人应具有电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力； 3、投标人应提供国家认可的第三方权威检测机构有效的产品检测、检验或型式试验报告。	制造商	总价



专用资质业绩说明：

1. 业绩要求说明：

①合同供货方和实际产品生产方均为投标人(允许代理商、集货商投标或外购外协除外)；

②不认可的有(包括但不限于)：

a. 与同类产品制造厂之间的业绩；

b. 在试验室或试验站的业绩；

c. 与代理商之间的业绩；

d. 与非最终用户(即业主单位或负责所供货物运行、使用的单位以外的主体)签订的供货合同；

e. 出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。

③母子公司、兄弟公司、控股公司的业绩不能相互替代。

④收购其他企业，被收购企业注销的，收购方可继承被收购方的业绩。

重组改制中涉及企业合并、分立、名称变更的，须提供充足的证明材料，方可继承原企业的业绩。

⑤业绩时间计算以合同签订时间为准，业绩数量(金额)计算以提供发票为准。

2. 必要装备(试验或检验检测、生产等)：应提供购买设备的发票信息，发票上明确载明装备名称。

3. 业绩证明材料相关要求：

①仅提供发票和合同关键页(合同封面和签署页)的扫描件，不需提供整个合同文本。

②应对业绩证明材料进行编号，且与该表格对应业绩的序号一致，并按顺序编制，即对应序号1的业绩的所用证明材料编号全部为1，合同和发票复印件应一一对应，且编制在一起，然后制作序号2的业绩的证明材料，以此类推。

