

天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购公告
(招标编号： 2023TSTCWZ03)

项目所在地区： 甘肃省

一、招标条件

本天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金1022.15万元，招标人为天水天辰实业（集团）有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模： 详见附件

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001) 详见采购公告；

三、投标人资格要求

(001详见采购公告)的投标人资格能力要求：详见附件；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间： 从2023年12月11日 08时30分到2023年12月14日 17时00分

获取方式： 详见采购公告

五、投标文件的递交

递交截止时间： 2023年12月19日 09时00分

递交方式： 国网甘肃省电力公司评标基地邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间： 2023年12月19日 09时00分

开标地点： 国网甘肃省电力公司评标基地

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为天水天辰实业（集团）有限公司。



九、联系方式

招标人：天水天辰实业（集团）有限公司

地 址：天水市秦州区莲亭路55号

联系人：王磊

电 话：0931-8396564

电子邮件：369359566@qq.com

招标代理机构：甘肃科源电力集团有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区盐场路1376号

联系人：张鑫

电 话：0931-8396677

电子邮件：65459076@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：呼鑫（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次 专项物资竞争性谈判采购公告

采购编号： 2023TSTCWZ03

一、采购条件

本（批）采购项目建设资金来自： 自筹资金。项目已具备采购条件,现对该项目进行竞争性谈判采购。

天水天辰实业（集团）有限公司委托甘肃科源电力集团有限公司(以下简称“代理机构”)，采用公开竞争性谈判采购方式邀请有兴趣的合格服务商(以下简称“应答人”)就天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购提交密封的有竞争性的应答文件。

二、采购范围

分标编号及分标名称见下表，具体内容详见采购需求一览表（附件1）。

分标编号	分标名称
2023TSTCWZ03	物资类

三、应答人资格要求

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，须具备完成相应采购项目的能力，并在人员、设施设备、资金、资格等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力。

（一）物资类应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

1.必须具有生产应答产品所需的生产场地和生产设备，以及产品、元器件、组件材料和配套件的检测能力。



2.设计制造过与应答产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或和较规范更严格的条件下，该产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购人的要求。

3.取得国际权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告，且报告结论数据满足本次采购技术规范要求

4.取得采购人要求的有效认证证书及年检记录。

5.取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证

6.应有良好的财务状况和商业信用。

7.外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购技术规范要求。同时，应答人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检测手段和能力，或由材料、元件和部件供应商提供检测合格证明。

8.提供的同类货物未因该货物原因出现过事故；或出现过事故，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到国家电网公司系统的验证

9.在国内货物供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工；或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到国家电网公司系统的验证。



10.在国内货物供货合同执行过程中，未因货物或应答人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度；或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到国家电网公司系统的验证。

11.在国内货物招应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到国家电网公司、其所属单位的质量或履约服务投诉。

12.应答产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

13.根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停中标（成交）资格或取消中标（成交）资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标（应答）

14.应答人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标（成交）资格、取消中标（成交）资格的外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的产品。

15.根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》

（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”（**查询日期应在投**



标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的信用信息报告PDF文件) ,未提供有效“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其应答文件作否决应答处理。

根据《企业信息公示暂行条例》，应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。

16.根据国家发改委等部委联合印发的《印发<关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录>的通知》（发改运行〔2017〕946号）的规定，应答人不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”。

17.违反“重法纪、讲诚信、提质量”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在采购人采购活动中存在行贿行为情节严重的，该应答人参与本项目的应答将被否决。

18.为保障电网和设备本质安全，维护良好电工装备质量生态环境，确保应答人提供优质产品。

19.为承诺不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物应答”行为，**在商务文件中提供“特定关系公司应答合法性”承诺函（格式详见第7章采购文件格式）**。在成交后续各环节发现有上述行为的，国网甘肃省电力公司保留对相关供应商进行处理的权利，由此产生的一切后果由相关供应商承担。

20.为遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，严禁应答人相互串通应答，委托中介机构、中间人采取不正当手段进行串通投标，以及侵害采购人或其他应答人利益的行为，串通投标行为严重损害国家、采购人



和其他应答人的合法权益，上述行为一经查实，将取消相关应答人成交资格，同时依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》要求予以处理。

在实际采购过程中，一旦发现应答文件有下列情形，可认定为串通投标：

①不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，不同电子应答文件通过同一台电脑制作、上传。

②不同应答人委托同一单位或者个人办理应答事宜，如同一个单位派人或者同一个人代表不同应答人购买采购文件、递交应答文件、踏勘现场、提出异议、澄清答复、领取成交通知书等；通过邮件、快递形式寄出应答文件或收取成交通知书的，如不同应答人寄出、收件地址或人员相同的。

③不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人，其存在串通应答的可能性极大，应当先行给予认定，除非应答人能够证明其不存在串通投标的行为。

④不同应答人的应答文件异常一致或者应答报价呈规律性差异，主要表现为应答文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，应答文件内容整段内容一致，应答文件排版格式一致，应答报价呈等差数列或有规律性的百分比等。



⑤不同应答人的应答文件上所加盖印章、签字相同的，不同应答人的应答文件相互混装，“你中有我，我中有你”。

⑥不同应答人的应答保证金从同一单位或者个人的账户转出，包括虽然经由应答人自己的基本账户转出但所需资金均是来自同一应答人或者个人的账户的。

⑦举报人提供的应答人串通应答证据，经相关部门核实属实的。

21.应答人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本（批）次采购提供招标代理服务的；
- (3) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物投标的；
- (4) 商务应答文件中未附营业执照年检记录（工商行政网站年检记录截屏打印件）；
- (5) 在技术应答文件中未按专用资质业绩要求提供生产许可证、3C认证、型式试验报告或提供过期证照的；
- (6) 所提供的资质、业绩不满足采购文件要求的；
- (7) 在技术应答文件中未按专用资质业绩要求提供有效的ISO9000质量体系认证的；（如专业资质业绩要求中没有明确要求的，可根据企业情况提供相应的证明文件）
- (8) 被责令停业的；
- (9) 被暂停或取消投标资格的；



- (10) 财产被接管或冻结的;
- (11) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题责任追溯措施未全面落实的;
- (12) 未提供经过审计的近三年的财务状况 (2020年 - 2022年) ;
- (13) 超过最高限价的;
- (14) 单价明显低于成本的, 超出或低于其他投标人平均单价4倍及以上的;
- (15) 满足国家法律、法规所规定的否决应答条件的。

22.对于接受代理商应答的项目, 不得存在下列情形之一:

- (1) 一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加应答的;
- (2) 在技术应答文件中未附制造商授权委托书的;
- (3) 在技术应答文件中未按专用资质业绩要求提供制造商生产许可证、3C认证、型式试验报告或提供过期证照的;
- (4) 所提供的制造商资质、业绩不满足采购文件要求的。

23.本次采购不接受联合体应答。

24.本次采购9200000-包2、9200000-包4、9200000-

包8接收制造商应答, 其它标包接收代理商及集货商应答。

(二) 应答人及其应答的物资须满足相应采购项目的专用资格要求

:

详见附件1: 需求一览表

四、采购文件的获取



本次采购不收取标书费（本批次采购文件中与本条款不一致处，以本条款为准）。

1. 凡有意参加的单位，请于2023年12月11日至2023年12月14日上午8:30至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，节假日不休），登陆国家电网新一代电子商务平台-

电工交易专区凭企业CA证书电子钥匙，点击所要参与的包进行报名。

2. 登录国家电网新一代电子商务平台-
电工交易专区报名，请使用谷歌浏览器（推荐71版本）打开上述网址，
电脑配置推荐使用WIN7、WIN8、WIN10系统。

电工交易专区ETP2.0访问网址： <https://sgcctp.com.cn/portal/#/>

ETP2.0用户注册地址： <https://sgcctp.com.cn/isc/registerchoice.html>

相关咨询方式：（1）供应商注册咨询：400-818-0899

（2）ETP2.0系统操作咨询：010-63411000

3.为进一步规范采购行为，请各服务商谨慎报名。服务商如无特殊原因，多次报名后放弃应答的，该行为将被记录在案，由此所造成的不良后果由服务商自行承担。

五、谈判及应答文件的递交

1.本次采购不接收纸质应答文件，应答人只需邮寄递交电子应答文件。应答人不再到现场递交应答文件，代理机构只接收邮寄递交的电子应答文件至代理机构指定地点。电子版应答文件邮寄送达截止时间：2023年12月19日上午09:00（北京时间）。

邮寄送达地点为：国网甘肃省电力公司评标基地（甘肃省兰州市城关区盐场路1376号科源东侧评标基地）；



邮寄接收人：王波，联系电话： 17361677071

请各应答人自行监控邮件寄送进度，逾期送达或未送达到指定地点的应答文件，后果自行承担。

2. 谈判时间（同应答截止时间）： 2023年12月19日上午09:00(北京时间) 。本次采购项目的谈判仪式正常开展，但不再邀请应答人代表现场观摩，谈判现场由监察人员全过程监督并全程录像录音。应答人代表在谈判时间前登录钉钉（Dingtalk）（提前申请无效，代理机构不予受理），扫描二维码在线观看谈判会议。请应答人代表在谈判时间前注册钉钉账号（应答代表需以单位名称注册申请），并保持注册钉钉网络畅通。（二维码详见采购公告附件7）。

3.各应答人需在谈判时间之后24小时之内自行登录国家电网电子商务平台-
电工交易专区（ <https://sgccetp.com.cn/portal/#/> ）核对并确认应答报价。

4.因国家电网电子商务平台-
电工交易专区离线投标工具版本升级，请各应答人登陆国家电网电子商务平台- 电工交易专区（ <https://sgccetp.com.cn/portal/#/> ）在下载专区-
投标工具安装栏中自行下载安装带有电子签章的专用驱动安装包。在制作、上传报价文件等应答文件时在相应位置加盖电子签章。如应答人的电子钥匙无电子签章功能请及时联系电子钥匙办理单位进行电子钥匙升级。本次采购不接受无电子签章的应答文件。

离线投标工具操作问题联系电话： 010-63411000转2。

国家电网电子商务平台-

电工交易专区系统已升级，各应答人应在应答截止时间前将应答文件(



应答函、技术部分、商务部分) 电子版上传至国家电网电子商务平台-
电工交易专区。

5.应答人的最小应答单位为子包，应答人必须对子包内所有条目进行
逐一响应，不能缺项、漏项、多项；如有，将作否决应答处理。

6.逾期提交或者未提交指定信息平台（系统）的电子应答文件，采购
人不予受理。

六、二轮报价（最终报价）及谈判要求

**1.二轮报价（最终报价）上传截止时间： 2023年12月19日下午14:00
（北京时间）。**

2.本次采购采用二轮报价（最终报价）方式，各轮报价均需在“国家
电网新一代电子商务平台”进行报价，应答人应严格按照平台内报价要
求填写报价并上传报价文件。在第一轮报价（首轮报价）结束后，由代
理机构通过“国家电网新一代电子商务平台”开启第二轮报价（最终报
价），应答人将收到二轮报价（最终报价）短信提醒，请在系统中提交
了第一轮报价（首轮报价）的所有应答人按通知要求在“国家电网新一
代电子商务平台”中下载后续轮次sgcc包，并通过离线投标工具提交第
二轮报价、价格应答文件、报价文件（特别提示，应答单位在进行二轮
报价或多轮报价时，同时在“国家电网公司新一代电子商务平台”上传
包含二轮或多轮报价明细报价的《最终报价文件》）。

应答人在进行第二轮报价时，只在“电子商务平台(ECP)-
电工交易专区”填写第二轮报价（二轮报价与第一轮报价不一致的），
未通过离线投标工具提交第二轮价格应答文件、报价文件的，所造成的
不良影响由本单位自行负责。



所有应答人需在规定的时间内完成第二轮报价（最终报价），对于未在规定的时间内完成平台报价填写、上传报价文件或书面形式明确表示不参与二次报价（最终报价）的应答人，以第一轮（首轮）提交的有效报价为准，**第二轮报价（最终报价）不得高于第一轮（首轮报价）报价。**

3.谈判过程中，如遇问题需与应答人谈判时，无需应答人到达谈判现场，采用邮件（加盖签章及签名）并辅助于录音电话方式进行，对有问题的谈判结果形成《谈判记录单》（详见附表），如应答人未能在规定的时间内对评审委员会所提问题做出澄清回复，视为放弃对应标包的应答，采购人有权做否决应答处理。

4.下载多轮报价SGCC包路径：电子商务平台(ECP)-非招标采购-评审阶段-查询轮次模块-勾选最新轮次。

5.请各应答人在评审期间保持电话畅通，及时关注手机短信、“国家电网新一代电子商务平台”动态，以便及时澄清相关问题。

七、重要说明

1.应答函及应答报价单需递交从国家电网公司新一代电子商务平台-电工交易专区，在线打印出的最终上传带有系统二维码的报价文件，采购人不接受从该系统以外离线制作的报价表。

2.本批次项目采用单轨制，应答人须按要求提供电子文件，无需递交纸质文件，制作要求详见采购文件。

3.本次采购需提供商务承诺书和技术承诺书，由法定代表人或被授权人签字并加盖公章，承诺书包含在对应的商务应答文件和技术应答文件中，承诺书模板详见采购文件。



4.应答文件中所有扫描文件必须是原件扫描，采用双层PDF格式，彩色扫描方式，清晰可辨，如不能辨别将视为未提供。应答文件每张页面大小不得超过40KB。

5.关于增加成交结果支付方式的说明：根据《中国人民银行支付结算办法》，票据是办理支付结算的工具之一，现需在采购阶段对后续成交合同的支付方式进行完善，增加银行承兑汇票作为支付方式，施工费采购中涉及农民工工资部分，支付方式为现金，不以银行承兑汇票进行支付。（详见附件9）

八、应答保证金

本次采购无需递交应答保证金，需按采购文件要求承诺该包对应的应答保证金金额，提供应答保证金承诺函（附件3），应答保证金承诺函需放入在商务应答文件中，如不提供将作否决处理。

九、公告发布媒介

本次采购采取公开竞争性谈判方式，采购公告同时在“中国招标投标公共服务平台”（<http://www.cebpubservice.com>）和“国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区（ETP2.0）”（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）上发布。采购公告将明确对应答人的资格要求、发售采购文件的时间和地点、应答、谈判等事宜。

十、联系方式

代理机构：甘肃科源电力集团有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区盐场路1376号（招标中心二楼）

邮编：730046



报名联系人：王波

联系电话： 0931- 8396564 17361677071

邮箱： 369359566@qq.com

供应商服务厅电话： 0931-8396650

部门值班电话： 19909460028

代理服务费交款账号：

开户银行：交通银行股份有限公司兰州西津东路支行

账 号： 621060113013000183528

开户名称：甘肃科源电力集团有限公司



(注：代理服务费经代理机构通知后进行交款；请成交单位从基本账号汇出。)

发票领取事宜：

1.请应答人完成本次报名后必须通过谷歌浏览器登录阳光招标系统 (http://117.157.111.51:28096/score_pc_vue/#/login) 注册，（具体注册流程详见附件9）企业注册信息为中标后代理服务费发票开具信息（若原有注册信息出现变更，请及时联系 0931-8396574柴工进行系统变更处理），因注册信息有误导致的开票信息错误，发票不做更换处理。

2.代理服务费发票由顺丰核实地址后月底统一邮寄，为降低发票邮寄风险均采取到付形式，请收到发票后仔细核对发票信息。发票信息如有错误，请自签收之日起3个月内联系本机构进行更换，过期不做更换处理

财务发票事宜联系人：文工

联系电话： 0931-8396575



附件1：需求一览表

天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购需求一览表

分包编号	分包名称	子包名称	物料名称	规格	单位	数量	单价最高限价（万元）	最高限价（万元）	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告	付款方式	交货时间	技术规范书ID号
1001012-包1	新建天水至陇南铁路EPC工程总承包I标四分部临时供电工程	新建天水至陇南铁路EPC工程总承包I标四分部临时供电工程	箱式变电站	箱式变电站-电压等级:AC10kV, 额定容量:1250kVA, 环网柜型号:有环网柜, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通	套	2	31.03	87.58	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07772
			箱式变电站	箱式变电站-电压等级:AC10kV, 额定容量:1000kVA, 结构型式:欧式, 铁芯材质:硅钢片, 安装方式:普通, 环网柜型号:有环网柜	套	1	25.52		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			



1001012-包2	天水天辰实业（集团）有限公司武山洛门镇汽车站充电项目	天水天辰实业（集团）有限公司武山洛门镇汽车站充电项目	箱式变电站	1250kVA, 10±5% (2*2.5%) /0.4kV, Dyn11, Uk=4.5%	台	1	27	27	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。	0:09:01	2024.1.30	B7PX-100000001-07799
1700000-包1	国网甘肃天水麦积区112甘街线贾庄台区维修等台区维修项目物资采购	国网甘肃天水麦积区112甘街线贾庄台区维修等台区维修项目物资采购	水泥	水泥-标号:525	千克	4785	0.000046	0.4606	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07707
			沙子	沙子	立方米	5.543	0.01795		/			
			石子	型号: 1-3mm	立方米	9.52	0.01480		/			
1700000-包2	国网天水供电公司2023年输电运检中心房屋维修等4个工程物资采购	国网天水供电公司2023年输电运检中心房屋维修物资采购	镀锌管	外径: φ65,壁厚mm:2.0mm	千克	708	0.00097	51.0601	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07709
			镀锌管	外径: φ50,壁厚mm:2.0mm	千克	318	0.00093		/			
			镀锌管	外径: φ40,壁厚mm:2.0mm	千克	444	0.00100		/			



			镀锌管	外径: ϕ 32,壁厚 mm:2.0mm	千克	183	0.00134	/			
			镀锌管	外径: ϕ 25,壁厚 mm:2.0mm	千克	738	0.00130	/			
			暖气片、散热器	暖气片、散热器	套	3108	0.00400	/			
			阀门	类型: 闸阀, 公称 通径: DN25, 执行 方式: 手动, 材质 : 铸铁	台	332	0.00450	供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效的型式试验报 告			
			腻子粉	腻子粉	千克	2770	0.00060	/			
			油漆	类型: 乳胶漆, 颜 色: 白色	千克	166	0.00150	/			
			瓷砖	瓷砖	平方米	380	0.00800	/			
			洗手池	类型: 洗手池	套	15	0.08000	/			



			吸顶灯	吸顶灯	台	15	0.01000		/			
			灯具	种类:LED灯,功率:24w,外形:平板,光型:白光,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d	个	15	0.01000		/			
		天水秦州区110千伏空港变电站10千伏空港一、二线等线路新建工程物资采购	螺纹钢	直径: φ22	千克	6570	0.00044		/		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07710
			螺纹钢	直径: φ20	千克	4580	0.00043		/			
			螺纹钢	直径: φ16	千克	3376	0.00044		/			
			螺纹钢	直径: φ12	千克	300	0.00044		/			
			圆钢	直径: φ6,材质:Q235-A	千克	950	0.00046		/			
			圆钢	直径: φ10,材质:Q235-A	千克	2650	0.00046		/			



			圆钢	直径: $\phi 12$, 材质: Q235-A	千克	2490	0.00046	/			
			成品混凝土	型号: C20	立方米	135	0.04230	地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			成品混凝土	型号: C25	立方米	13.75	0.04800	地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			水泥	标号: 425	千克	92500	0.00005	/			
			沙子	沙子	立方米	69	0.01400	/			
			石子	石子	立方米	125	0.01000	/			
			石灰	石灰	立方米	25	0.05360	/			
		2023年甘肃天水张家川县第二批10千伏及以下业扩配套电网工程物资采购	膨胀螺栓	螺纹规格: M12, 长度mm: 125mm, 材质: 钢	根	7500	0.00020	/		2023. 12. 30- 2024. 1. 30	B7PX- 100000001 -07706
			钢扎带	规格: 13mm \times 1mm	米	3000	0.00010	/			



		2023年甘肃天水清水县第三批10千伏及以下业扩配套电网工程物资采购	铁丝	直径:8mm	千克	100	0.00090		/		2023.12.30-2024.5.30	B7PX-100000001-07760
			膨胀螺丝	M12,100mm,钢	根	5000	0.00017		/			
			扎线杆	BV,铜,2.5mm ² ,2m	根	2550	0.00052		/			
			圆钢	φ12,Q235-A	千克	50	0.00047		/			
			成品混凝土	C25	立方米	14	0.0448		地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
1700000-包3	天辰集团综合整修物资采购	天辰集团综合整修物资采购	油漆	类型:乳胶漆,颜色:白色	千克	1305	0.004524	42.2138	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07790
			油漆	类型:防锈漆,颜色:无色	千克	79.2	0.0035		/			
			腻子粉	腻子粉	千克	315	0.006		/			
			水泥制品	类型:标志桩(砖),规格:50×240×240	块	455	0.0006		/			



			水泥	标号:325	千克	12780	0.000055		/			
			沙子	沙子	立方米	70	0.0165		/			
			大理石板	大理石板	平方米	322	0.034		/			
			灯具	种类:LED灯,功率:600w,外形:压条,光型:白光,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d	个	10	0.2306		/			
			砂浆	标号:M7.5	立方米	16	0.0045		/			
			红外线感应器	/	台	21	0.0682		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			立式围栏	/	米	32.4	0.0205		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



			钢板	厚度mm:6mm, 材质:Q235-A	千克	5400	0.00059		/			
			石膏板	石膏板	平方米	1290	0.006		/			
			锁具	产品类型:防盗门锁芯	个	42	0.0056		/			
			门	门	扇	20	0.18		/			
			板材	板材	立方米	28.35	0.032		/			
			工字钢	型号:#22b, 材质:Q235-B	千克	1561	0.00059		/			
1700000-包4	天辰集团综合办公设施维修物资采购	天辰集团综合办公设施维修物资采购	窗帘	窗帘	米	1300	0.01224	15.912	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-10000001-07801



1700000-包5	天辰集团综合维修灯具物资采购	天辰集团综合维修灯具物资采购	灯具-种类:LED灯, 功率:600w, 外形:压条, 光型:白光, 其它1:d, 其它2:d, 其它3:d, 其它4:d	灯具-种类:LED灯, 功率:600w, 外形:压条, 光型:白光, 其它1:d, 其它2:d, 其它3:d, 其它4:d	个	312	0.034792	10.8552	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07803
2304000-包1	天水天辰实业(集团)有限公司2023年电力综合楼管理中心管理系统软件购置项目物资采购	天水天辰实业(集团)有限公司2023年电力综合楼管理中心管理系统软件购置项目物资采购	云操作系统	云操作系统	套	1	4.28	4.28	供应商提供国家认可的第三方权威监测机构的有效型式试验报告	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07863



9200000-包1	甘肃天水秦州区藉口35-110千伏线路迁改工程等4个工程物资采购	甘肃天水秦州区藉口35-110千伏线路迁改工程物资采购	成品混凝土	成品混凝土-型号:C15	立方米	19.72	0.0365	90.5678	地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07781
			成品混凝土	成品混凝土-型号:C25	立方米	304.2	0.04		地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			成品混凝土	成品混凝土-型号:C30	立方米	33.94	0.041		地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			钢筋	圆钢-直径:φ12,材质:HPB235	千克	16862	0.0005		/			
	秦州区罗峪沟片区改造安置房项目(B区)变压器迁移工程物资采购	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :50	千米	0.8	0.48	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告,并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07782			



			槽钢	槽钢- 型号:#10, 材质: Q235-A	千克	70	0.0013		/			
			母线金具- 托架	母线金具-托架- 型号:MGU-300A	只	2	0.0085		/			
			联结金具- 碗头挂板	联结金具- 碗头挂板- 型号:WS-7	只	3	0.0012		/			
			联结金具- 球头挂环	联结金具- 球头挂环- 型号:Q-7	只	3	0.0004		/			
			联结金具- 直角挂板	联结金具- 直角挂板- 型号:Z-7	只	3	0.0008		/			
			耐张线夹- 楔型绝缘	耐张线夹- 楔型绝缘- 型号:NXL-1	付	3	0.0025		/			
			设备线夹	设备线夹- 铜铝过渡设备线 夹-型号:SLG-1A	付	13	0.0013		/			



			接续金具- 异型并沟线 夹	接续金具- 异型并沟线夹- 型号:JBT-16- 120	付	60	0.0004		/			
			盘形悬式瓷 绝缘子	盘形悬式瓷绝缘 子-型号:XP-70	片	3	0.0030		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告,并具有ISO9000 系列质量保证体系认 证书			
			等边角钢	等边角钢- 边长mm:50mm,厚 度mm:5mm,材质: Q235-A	千克	10	0.0006		/			
			绝缘护罩, 变压器绝缘 护罩	绝缘护罩- 类型:变压器绝 缘护罩	只	3	0.0025		供应商应提供国家认 可省级及以上检测机 构的有效的鉴定报告 或检测报告。			
			绝缘护罩, 变压器绝缘 护罩	绝缘护罩- 类型:变压器绝 缘护罩	只	4	0.0025		供应商应提供国家认 可省级及以上检测机 构的有效的鉴定报告 或检测报告。			



			普通螺栓- 规格:M16,长度m m:400mm,材质: 铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母 与否:配平垫弹 簧垫螺母	件	4	0.0006	/			
			普通螺栓- 规格:M16,长度m m:70mm,材质:铁 ,表面处理方式: 镀锌,配螺母与 否:配平垫弹簧 垫螺母	件	12	0.0002	/			
			普通螺栓- 规格:M16,长度m m:35mm,材质:铁 ,表面处理方式: 镀锌,配螺母与 否:配平垫弹簧 垫螺母	件	20	0.0002	/			
			普通螺栓- 规格:M12,长度m m:50mm,材质:铁 ,表面处理方式: 镀锌,配螺母与 否:配平垫弹簧 垫螺母	件	20	0.0001	/			
			普通螺栓- 规格:M10,长度m m:40mm,材质:铁 ,表面处理方式: 镀锌,配螺母与 否:配平垫弹簧 垫螺母	件	20	0.0001	/			



			普通螺栓- 规格:M16, 长度m m:100mm, 材质: 铁, 表面处理方 式:镀锌, 配螺母 与否:配平垫弹 簧垫螺母	件	42	0.0003	/			
			普通螺栓- 规格:M16, 长度m m:350mm, 材质: 铁, 表面处理方 式:镀锌, 配螺母 与否:配平垫弹 簧垫螺母	件	2	0.0006	/			
			普通螺栓- 规格:M16, 长度m m:320mm, 材质: 钢, 表面处理方 式:热浸锌, 配螺 母与否:配螺母	件	4	0.0005	/			
			半圆抱箍- 主材规格:— 5×50, 直径:D17 0, 类型:U型	块	6	0.0007	/			
			半圆抱箍- 主材规格:— 5×50, 直径:D23 0, 类型:U型	块	3	0.0009	/			



			半圆抱箍 主材规格:— 5×50, 直径:D10 0, 类型:U型	块	20	0.0006		/			
			半圆抱箍 主材规格:— 5×50, 直径:D25 0, 类型:U型	块	2	0.0013		/			
			半圆抱箍 主材规格:— 5×50, 直径:D28 0, 类型:U型	块	3	0.0010		/			
			半圆抱箍 主材规格:— 5×50, 直径:D26 0, 类型:U型	块	2	0.001		/			
			半圆抱箍 主材规格:— 5×50, 直径:D30 0, 类型:U型	块	2	0.0011		/			



			半圆抱箍	半圆抱箍- 主材规格:— 5×50, 直径:D22 0, 类型:U型	块	2	0.001		/			
			成套抱箍, 拉线抱箍	成套抱箍- 类型:拉线抱箍, 主材规格:— 6×63, 直径:D19 0, 角度:45°	付	1	0.0026		/			
			成套抱箍, 拉线抱箍	成套抱箍- 类型:拉线抱箍, 主材规格:— 6×60, 直径:D22 0, 角度:360°	付	1	0.0029		/			
			线路角铁横 担	线路角铁横担- 主材规格:∠75 ×8, 横担长度mm :1500mm, 固定孔 距:D200, 固定方 式:中间	块	17	0.0095		/			
			接地铁	接地铁- 组合方式:角钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: — 5×50, 长度mm:1 500mm	付	1	0.0041		/			



			线路角铁横担 主材规格: ∠63×6, 横担长度mm: 1500mm, 固定孔距: D190, 固定方式: 单侧	块	2	0.0083	/			
			氧化锌避雷器	氧化锌避雷器	台	3	0.0048	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		
			设备线夹	设备线夹-螺栓型设备线夹-型号: SLG-2A质量证明文件B	付	20	0.0021	/		
			蝶式绝缘子	蝶式绝缘子-型号: ED-2	只	36	0.0003	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系证书		



			布电线	布电线- 型号:BLX, 导体 材质:铝, 截面mm 2:50, 芯数:1	米	30	0.0018	/			
			针式复合绝缘子	针式复合绝缘子 -型号:FPQ-20	只	6	0.0019	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			高压熔断器	高压熔断器- 电压等级:AC10k V, 类型:跌落式, 额定熔断电流:2 00A	只	3	0.0117	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			隔离开关	隔离开关配件- 类型:隔离开关 触头	个	3	0.0129	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			



		甘谷县十里铺初级中学供暖变压器项目工程物资采购	箱式变压器	630KVA	套	1	22.5	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023. 12. 30- 2024. 1. 30	B7PX-100000001-07783
	配电箱		800*600*160	个	11	0.42	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。				
	低压电力电缆		WDZN-YJV-0.4质量证明文件1KV-4*185+1*95	千米	0.046	68.1	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。				
	低压电力电缆		WDZN-YJV-0.4质量证明文件1KV-4*120+1*70	千米	0.2	44.6	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。				



			低压电力电缆	WDZN-YJV-0.4质量证明文件1KV-4*95+1*50	千米	0.359	34.7		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			低压电力电缆	WDZN-YJV-0.4质量证明文件1KV-4*50+1*25	千米	0.383	17.5		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			低压电力电缆	WDZN-YJV-0.4质量证明文件1KV-4*25+1*16	千米	0.082	9.8		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
		天水曲溪城乡供水工程35KV供电线路工程物资采购	标识牌-材质:不锈钢	12.5*40cm	面	3	0.005		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-10000001-07784



			标识牌- 材质:不锈钢	0.3*1.0m	面	13	0.0625		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			标识牌- 材质:不锈钢	5.5*3.5cm	面	14008	0.0001		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			标识牌- 材质:不锈钢	杆号牌400*320* 1.0	面	378	0.0092		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			标识牌- 材质:不锈钢	相序牌200*200* 1.0ABC三相	面	126	0.0073		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			反光膜	32*22cm	平方米	9.15	0.0196		/			
			反光膜	35*24cm	平方米	0.5	0.0194		/			



			反光膜	15*30cm	平方米	0.18	0.0195		/			
			反光膜	40*60cm	平方米	0.48	0.0188		/			
			反光膜	10*10cm	平方米	0.56	0.05		/			
			反光膜	15*120cm	平方米	108	0.0002		/			
			反光膜	30*40cm	平方米	0.48	0.0188		/			
			反光膜	6*80cm	平方米	0.67	0.0131		/			
			反光膜	6*60cm	平方米	0.11	0.0174		/			
			反光膜	79*59cm	平方米	1.34	0.0112		/			
			反光膜	33*22cm	平方米	1.38	0.019		/			
			反光膜	0.35*1.0cm	平方米	0.042	17.8572		/			



9200000-包2	三峡能源清水黄门100MW光伏项目330kV绵渚变电站110kV间隔建设工程出线间隔GIS采购	三峡能源清水黄门100MW光伏项目330kV绵渚变电站110kV间隔建设工程出线间隔GIS采购	110千伏出线间隔GIS	含SF6出线套管（BSG）3个，其中包括 断路器（QF）： 1台 额定电压：126kV；额定电流：3150A 额定开断短路电流：40kA；额定关合短路电流：100kA 隔离开关（QS）： ：3150A，40kA，1组 接地开关（ES）： ：40kA/3s，1组 快速接地开关（FES）： ：40kA/3s，1组 额定电压：126kV；额定电流：3150A 电流互感器（TA）： ：3只 额定电流比：400-800-1600/1A 准确级次组合：5P30/0.2S/0.2S	套	1	65.05	65.05	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07785
9200000-包3	三峡能源清水黄门100MW光伏项目330kV绵渚变电站110kV间隔建设工程	三峡能源清水黄门100MW光伏项目330kV绵渚变电站110kV间隔建设工程	光线路板	4*155Mbit/S	套	1	3.60	7.20	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07786



	程光线路板采购等2个工程物资采购	程光线路板采购											
		甘肃黄龙抽水蓄能电站110KV施工电源接入工程EPC总承包（兴仁变侧）光口接口板采购	622M四光口接口板	双光口光接口板 STM-4, 622M, 2*L4.1	块	1	3.60		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07787	
9200000-包4	甘肃黄龙抽水蓄能电站110KV施工电源接入工程EPC总承包（兴仁变侧）隔离开关等物资采购	甘肃黄龙抽水蓄能电站110KV施工电源接入工程EPC总承包（兴仁变侧）隔离开关等物资采购	电流互感器	LVB-110带钢支架	台	3	2.42	32.73	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07788	



			电压互感器	TYD110//3-0.01GH 带钢支架	台	1	2.13		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			隔离开关	GW4-126III(W)/3150 A不接地，三相联动，主刀电动，地刀电动，IV防污，带钢支架	组	1	3.08		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			隔离开关	GW4-126DIII(W)/3150A 单接地，三相联动，主刀电动，地刀电动，IV防污，带钢支架	组	1	3.73		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			



			隔离开关	GW4-126DDIII(W)/3150A双接地，三相联动，主刀电动，地刀电动，IV防污，带钢支架	组	1	4.42		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			断路器	LW30-126/3150-40	台	1	11.23		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			端子箱		台	1	0.88		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
9200000-包5	2023年甘肃天水秦州区第二批10千伏及以下业扩配套电网工程物资采购	2023年甘肃天水秦州区第二批10千伏及以下业扩配套电网工程物资采购	石子	石子	立方米	172	0.01	17.136	供应商提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-10000001-07757



			沙子	沙子	立方米	118	0.012		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			水泥	标号:425	千克	80000	0.0001		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			螺纹钢	直径: φ20	千克	8200	0.0005		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			圆钢	直径: φ8, 材质: Q235-A	千克	2200	0.0005		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			圆钢	直径: φ12, 材质: Q235-A	千克	1600	0.0005		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



9200000-包6	国网天水供电公司2023年清水县公司调度大厅标准化整治物资采购	国网天水供电公司2023年清水县公司调度大厅标准化整治物资采购	标识牌	材质:塑料	面	300	0.0021	28.8287	供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07758
			绝缘护线管	规格型号:95-150MM(裸导线用)	米	899	0.0015		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			绝缘支架	配件型号:通用性型号,原设备生产厂家:通用性厂家	个	150	0.0187		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			复合材料管	材质:PVC,公称通径:DN32	米	900	0.0015		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			油漆	类型:防尘漆,颜色:黑	千克	600	0.0045		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



			腻子粉	/	千克	600	0.002		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			
			内墙乳胶漆	/	平方米	600	0.003		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			
			防火涂料	/	千克	600	0.0032		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			
			防火门	/	扇	6	0.239		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			
			门窗五金	产品类型:防火 闭门器	个	12	0.01		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			
			防火板	/	平方米	400	0.0065		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效型式试验报 告			



			扎带	/	包	328	0.0025		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			石膏板	规格:2400*120*15mm	平方米	202	0.0156		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			门窗五金	产品类型:高分子百叶窗帘	个	20	0.13		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			灯泡	类型:格栅灯,功率:125W	个	80	0.015		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			胶板	类型:运动橡胶地板	平方米	350	0.009		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
9200000-包7	甘肃天水空港(王家磨)110千伏输变电工程(甘肃天水空港(王家磨)110千伏输变电工程(手动液压叉车	5吨	台	2	0.03	43.4608	/	0:09:01	2023.12.30-2024.5.30	B7PX-10000001-07752



本站)等5 个工程物 资采购	本站)	风淋房	/	套	1	0.7	/
		热镀锌槽钢	【10*6000	千克	94.8	0.0008	/
		热镀锌槽钢	【12*6000	千克	288	0.0008	/
		螺栓	M14*70	套	8	0.00028	/
		螺栓	M14*50	套	40	0.00025	/
		螺栓	M12*80	套	192	0.0002	/
		螺栓	M14*35	套	68	0.00025	/
		螺栓	M12*50	套	192	0.00018	/
		螺栓	M16*110	套	8	0.00038	/
		螺栓	M12*35	套	8	0.00015	/
		铜母线	TMY-100*10	千克	2189	0.0095	/
		母线热缩套	BTFr-10-100/40	米	246	0.0023	/



			母线伸缩节	MST-100*10	套	24	0.0525		/			
			母线伸缩节	MST-100*10/MST-125*10	套	24	0.07		/			
			矩形母线固定金具	MNP-303	套	44	0.005		/			
			矩形母线间隔垫	MJG-01	套	114	0.0006		/			
			铝设备线夹	SY-240/30B(a:110*h:130)	套	2	0.0075		/			
			绝缘包覆	/	米	44	0.0013		/			
			压线鼻子	DT-300	只	24	0.005		/			
			电缆固定夹件(非磁性)	/	套	6	0.0075		/			
			电缆固定夹件(非磁性)	/	套	15	0.008		/			
			设备线夹	STY-300/40B(a:110*h130)	套	11	0.0095		/			
			设备线夹	STY-300/40B(a:80*h:80)	套	7	0.007		/			



			热镀锌钢板	d=8 150*100mm	千克	10	0.0008		/			
			热镀锌角钢	角钢80*80*10毫米	千克	214.3	0.0008		/			
			支柱绝缘子	MN 50*50	个	50	0.0015		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			铜排	TMY-30*4	千克	99.52	0.0095		/			
			铜缆	120mm平方	米	150	0.012		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			铜接线板	TMY-50*5(L=0.5)	块	6	0.0015		/			
			电缆固定夹件	与YJV22-8.7/15-3*240	套	2	0.0075		/			
			压线鼻子	DT-185	个	18	0.003		/			
			压线鼻子	DT-95	个	6	0.0015		/			



			热镀锌扁钢	60*6	千克	294.8	0.0008		/			
			开关柜接地铜排	50*5	千克	11.34	0.0095		/			
			冷暖分体型柜式空调	KFRD-120LW/K	台	1	0.98		/			
			冷暖分体型柜式空调	KFRD-120LW/K(防爆型)	台	1	2.26		/			
			铜线	BVR-50	米	100	0.0048		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			铜线	BVR-100	米	100	0.0095		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			铜端子	OTZ-50	个	50	0.00048		/			
			铜端子	OTZ-95	个	50	0.0012		/			
			螺栓	M16*90	套	160	0.00035		/			
			螺栓	M16*60	套	40	0.0003		/			



			热镀锌槽钢	【8	千克	63	0.0008		/			
			钢板	200*200*8	千克	19.5	0.0008		/			
			螺栓	10*30	套	20	0.00015		/			
			自喷漆	镀	千克	4	0.0015		/			
			铜端子	DT-240	个	6	0.004		/			
			美工刀	/	把	3	0.0015		/			
			刀片	/	片	10	0.00015		/			
			铜端子	OTZ-95-12	个	12	0.0015		/			
		甘肃天水空港（王家磨）110千伏输变电工程（对端）	30° 铝设备线夹	SY-400/35B	套	6	0.015		/		2023.12.30-2024.5.30	B7PX-100000001-07753
			0° 铝设备线夹	SY-400/35A	套	6	0.008		/			
			0° 铝设备线夹	SY-400/35A	套	6	0.0075		/			
			90° 铝设备线夹	SY-400/35C	套	2	0.0088		/			



			T型线夹	TY-400/35	套	6	0.009		/			
			0° 铝设备线夹	SY-400/35A	套	3	0.0045		/			
			铜铝过渡板	MG- 80×10; 80mm× 80mm;	套	6	0.0068		/			
			铜铝过渡板	MG- 100×10; 100mm ×105mm;	套	6	0.0088		/			
			90° 铝设备线夹	SY-400/35C	套	3	0.0048		/			
			30° 铝设备线夹	SY-400/35B	套	18	0.0075		/			
			软母线固定金具	MDG-5-225	套	3	0.0095		/			
			管母线T接金具	MGT-100	套	6	0.0155		/			
			30° 铝设备线夹	SY-400/35B	套	2	0.0038		/			
			螺栓	M12*50	套	88	0.00015		/			
			螺栓	M18*60	套	125	0.00043		/			
			螺栓	M12*60	套	8	0.00016		/			



			螺栓	M22*60	套	20	0.0007		/			
			螺栓	M10*35	套	16	0.00013		/			
			六角头螺栓	M18×70	套	18	0.0004		/			
			六角头螺栓	M16×50	套	36	0.00025		/			
			热镀锌接地扁钢	-60×6	千克	577	0.0008		/			
			热镀锌接地扁钢	-80×6	千克	43	0.0008		/			
			铜排	TMY-50*4	千克	54.5	0.0095		/			
			接地线	50mm2接地线	米	24	0.0048		/			
			热镀锌钢板	- 20×900×900mm	千克	327	0.0008		/			
			热镀锌钢板	- 10×240×450mm	千克	50.25	0.0008		/			
			热镀锌角钢	<80×80×8 L=900	千克	123	0.0008		/			
			防火堵料	/	千克	25	0.001		/			



			防火涂料	/	千克	25	0.0015		/			
			耐火隔板	玻璃纤维板	平方米	2	0.01		/			
			电缆护套软管	1KV- φ30	米	60	0.0005		/			
			钢板	300*300, 厚10m m	千克	17.3	0.0008		/			
			钢板	100*300, 厚10m m	千克	15.3	0.0008		/			
			槽钢	100	千克	188	0.0008		/			
			槽钢	80	千克	14	0.0008		/			
			膨胀螺栓	14*100	个	16	0.00035		/			
			膨胀螺栓	12*100	个	4	0.00025		/			
			角铁	50	千克	20.5	0.0008		/			
			单芯硬铜线	BV-4m ²	米	200	0.00038		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			



			单芯硬铜线	BV-2.5mm ²	米	100	0.00025		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			单芯硬铜线	BV-1.5mm ²	米	100	0.0002		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			铜鼻子（压接）	50mm ²	个	20	0.0008		/			
			多股软线（黄绿）	BVR-100mm ²	米	50	0.0095		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			多股软线（黄绿）	BVR-50mm ²	米	50	0.005		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			多股软线（黄绿）	BVR-4mm ²	米	100	0.0004		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			
			多股软线（黄绿）	BVR-2.5mm ²	米	100	0.0003		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录			



			0型线鼻子	OT-4mm2	只	2000	0.00004		/			
			U型线鼻子	UT-4mm2	只	2000	0.00004		/			
			螺栓	M16*70	套	92	0.0003		/			
			螺栓	M16*60	套	80	0.00028		/			
			金属软管	D32*20米	根	1	0.0145		/			
			金属软管	D40*18米	根	1	0.015		/			
			尼龙扎带	8*400	包	3	0.005		/			
			铜端子	OTZ-95	个	20	0.0013		/			
		甘肃天水空港（王家磨）110千伏输变电工程（线路）	设备线夹	SYG-300/40B	套	6	0.0065		/		2023.12.30-2024.5.30	B7PX-100000001-07754
			设备线夹	SYG-120/25B	套	3	0.005		/			
			设备线夹	SY-300/40B	套	6	0.0085		/			
			设备线夹	SY-120/25B	套	3	0.0075		/			



			T型线夹	TY-300/40	套	6	0.008		/			
			T型线夹	TY-120/25	套	3	0.004		/			
			直线接地箍	10KV接地1*240 电缆(见图加工)	只	3	0.0065		/			
			电缆抱箍装置	ZR-YJLW03- 64/110- 1*630(见图加工)	套	24	0.008		/			
			电缆抱箍装置	ZC-YJLW03- 64/110-1- 240(见图加工)	套	12	0.008		/			
		甘肃德霖堂中药材加工厂配 变电安装工程物资 采购	高压耐张横担	2*∠70×7, 1500 mm, 孔距:D380, 形式:单杆顶, 固 定方式:耐张杆 顶	副	1	0.0355		/			
			避雷器横担	设备固定支架- 主材规格:∠70* 7(避雷器横担), 长度mm:1600mm	根	1	0.01		/			
			跌落横担	∠63×6, 1800mm , 不计孔距, 固 定方式:中间, 类 型:令克横担	根	1	0.012		/			
			直角挂板	Z-7	只	6	0.001		/			
			绝缘耐张线夹	楔型绝缘-NXL- 3(120-150)	个	6	0.005		/			
											2023. 12. 30- 2024. 5. 3 0	B7PX- 100000001 -07759



			碗头挂板	WS-7	个	6	0.0015		/			
			球头挂环	Q-7	个	6	0.0008		/			
			楔型线夹	NX-3	套	3	0.004		/			
			UT型线夹	NUT-3	套	1	0.005		/			
			U型挂环	U-7	个	1	0.0015		/			
			接地验电环	BYD-10L16/120	个	3	0.0028		/			
			铜铝过渡设备线夹	SLG-2A	只	15	0.0025		/			
			电缆接线端子	铜铝, 50mm ² , 单孔	只	15	0.0005		/			
			铜铝线鼻子	铜铝过渡, 70mm ² , 单孔	只	15	0.0006		/			
			悬式绝缘子	U70B/146, 盘径mm: 255, 结构高度mm: 146, 爬电距离mm: 320	个	13	0.004			供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书		



			平行挂板	PD-12	个	1	0.0015		/			
			拉线抱箍	φ200mm	付	1	0.0028		/			
			拉线棒	φ16, 2000mm, 双耳	根	1	0.005		/			
			变压器支架	∠100×10, 3000mm, 槽钢	付	1	0.069		/			
			接地铁	角钢+扁钢, 镀锌, 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 3000mm	套	1	0.0245		/			
			钢绞线	1×19-11.5-1270-A, 80mm ² , 镀锌	吨	0.01	1.3			具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录, 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告。		
			低压电力电缆	YJLV, 铝, 50mm ² , 芯数: 4, ZR, 铠装形式: 22, 普通	千米	0.125	2.5			供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。		



			低压电力电缆	YJLV, 铝, 95mm ² , 芯数:4, ZR, 铠装形式:22, 普通	千米	0.05	4.5		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证书。			
			35kV及以下电缆终端	AC1kV, 铝, 50mm ² , 电缆芯数:4芯, 户外终端, 冷缩	套	2	0.0115		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证书。			
			35kV及以下电缆终端	AC1kV, 铝, 95mm ² , 电缆芯数:4芯, 户外终端, 冷缩	套	2	0.0128		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证书。			
			电缆保护管	电缆保护管-材质:MPP, 内径:φ150, 壁厚(mm):6	米	17	0.0048		地市级以上检验报告			
			电缆固定支架	— 4×40, 220mm, L型	付	1	0.006		/			
			电缆固定支架	— 4×40, 260mm, L型	付	2	0.006		/			



			低压JP柜	200kVA, 三回, 有补偿	套	1	0.75		具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录, 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。			
		2023年安全工器具采购	应急救援装具包	87*39*37	个	40	0.068		/		2023.12.30-2024.5.30	B7PX-100000001-07762
9200000-包8	天水经济技术开发区三阳高新技术产业园(一期)土地整治项目(首开区地块)110kV秦铁T三牵线杆线改迁(63#-67#杆线区段)工程	天水经济技术开发区三阳高新技术产业园(一期)土地整治项目(首开区地块)110kV秦铁T三牵线杆线改迁(63#-67#杆线区段)工程	塔材	钢杆, 耗钢	吨	63.642	0.78	61.9432	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07750
			塔材	铁塔, 耗钢	吨	9.678	0.8		/			
			地脚螺栓	耗钢	吨	5.7	0.8		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
9200000-包9	凯悦. 新城华府 10kV 供电工程	凯悦. 新城华府 10kV 供电工程	箱式变电站800KVA	箱式变电站-电压等级: AC10kV, 额定容量: 800kVA, 结构型式: 欧式, 铁芯材质: 硅钢片, 安装方式: 普通, 环网柜型号: HGN	套	1	12.57	54.54	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07747



			箱式变电站1 000KVA	箱式变电站- 电压等级:AC10k V, 额定容量:100 0kVA, 结构型式: 欧式, 铁芯材质: 硅钢片, 安装方 式:普通, 环网柜 型号:无环网柜	套	1	18.36		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			电缆分接箱 两进一出	电缆分支箱- 电压等级:AC10k V, 是否带开关: 不带开关, 总回 路数:三路, 额定 电流:400A	只	1	5.3243		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			控制电缆	控制电缆- 型号:KVV, 截面m m ² :4, 芯数:7, 防 护特性:不阻燃, 铠装形式:无铠 装 米	米	20	0.0028		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			



			电力电缆	<p>电力电缆- 电压等级:AC10kV, 型号:YJLV, 截面mm²:70, 芯数:3, 铠装及外护套形式:无铠装, 是否阻燃:无阻燃, 是否纵向阻水:无阻水</p>	千米	0.375	5.9		<p>供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告</p>			
			电缆终端	<p>35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV, 截面mm²:70mm², 电缆芯数:3芯, 类型:户外终端, 种类:冷缩, 材质:铝</p>	套	6	0.0286		<p>供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。</p>			
			铜铝接线端子	<p>电缆接线端子- 材质:铜铝过渡, 截面mm²:50mm², 型式:单孔</p>	只	10	0.0004		/			



			铜铝接线端子	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡, 截面mm ² :70mm ² , 型式:单孔	只	30	0.00005		/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径:D190,类型 :U型	块	6	0.00075		/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径:D240,类型 :U型	块	1	0.0009		/			
			电缆保护管	电缆保护管- 材质:MPP,内径: φ200	米	310	0.0055		地市级以上检验报告			
			水泥砼杆	Φ190*12m锥形 水泥杆- 类型:预应力,杆 型:整根杆,杆长 m:12m,梢径mm:1 90mm,强度等级: M	根	3	0.23		地市级以上检验报告 并具有ISO9000系列质 量保证体系认证证书			



			架空绝缘导线	架空绝缘导线- 电压等级:AC10k V,型号:JKLGYJ, 标称截面mm ² :95 /15	千米	0.72	1.07		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度m m:320mm,材质: 铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺 母与否:配平垫 弹簧垫螺母	件	6	0.00055		/			
			普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度m m:370mm,材质: 铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺 母与否:配平垫 弹簧垫螺母	件	6	0.00065		/			
			普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度m m:125mm,材质: 铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺 母与否:配平垫 弹簧垫螺母	件	6	0.00025		/			
			角铁横担	线路角铁横担- 主材规格:∠63 ×6,横担长度mm :1500mm,固定孔 距:D190,固定方 式:单侧	块	4	0.0065		/			



			交流支柱绝缘子	交流支柱绝缘子 - 电压等级:AC10kV, 外绝缘材质:瓷, 额定弯曲破坏负荷:13.7kN, 是否磁性:非磁性, 使用环境:户外	只	6	0.002		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			棒形悬式复合绝缘子	棒形悬式复合绝缘子- 型号:FXBW-10/70-G, 结构高度mm:367, 爬电距离mm:320	只	6	0.0031		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			交流避雷器	交流避雷器- 电压等级:AC10kV, 额定电压:10kV, 外绝缘材质:硅橡胶, 雷电额定残压:50kV, 是否带间隙:不带间隙	台	6	0.0047		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			



			交流三相隔离开关- 电压等级:AC10kV, 额定电流:630A, 额定短时耐受电流:10kA, 结构型式:单柱立开, 接地开关数:三接地, 操作型式:手动	组	6	0.0143		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			柱上断路器- 电压等级:AC10kV, 额定电流:630A, 额定开断电流:12.5kA, 绝缘方式:真空, 隔离闸刀:无隔离闸刀, 使用环境:户外	台	3	1.2		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			低压电力电缆- 型号:YJV, 导体材质:铜, 截面mm ² :300, 芯数:4+1芯, 阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:22, 特殊要求:普通	千米	0.7	8.2		/			



			低压电缆	低压电力电缆- 型号:YJV,导体 材质:铜,截面mm 2:150,芯数:4芯 ,阻燃特性:ZR, 铠装形式:无铠 装,特殊要求:普 通	千米	0.7	4.5	/				
9200000- 包10	天水天辰 实业(集 团)有限 公司2023 年武山县 洛门镇汽 车站充电 站建设项 目	天水天辰 实业(集 团)有限 公司2023 年武山县 洛门镇汽 车站充电 站建设项 目	一体式直流 充电机	120kW, 输出电 压范围: DC200- 1000V; 最大输 出电流: 240A一 机两充, 充电枪 电缆长度5m。	台	8	4.86	38.88	供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。	0:09:01	2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07746
9200000- 包11	武山县建 筑垃圾资 源化利用 处理厂项 目供电工 程等2个工 程物资采 购	武山县建 筑垃圾资 源化利用 处理厂项 目供电工 程物资采 购	干式变压器	SCB13-800KVA	台	2	9.7	71.02	供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。	0:09:01	2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07749
			干式变压器	SCB13-500KVA	台	1	7.7		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			



		甘肃麓宸·河与时光项目物资采购	10kV变压器	10kV变压器- 额定容量:1000kVA, 安装方式:地埋, 绝缘方式:干式, 铁芯材质:硅钢片, 铁芯叠制方式:叠铁芯, 型号:SCB13	台	4	10.98		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07751
9200000-包12	甘肃亿鑫基业新材料科技有限公司厂区10kV线路改造工程等2个采购物资采购	甘肃亿鑫基业新材料科技有限公司厂区10kV线路改造工程	砼杆	锥形水泥杆- 类型:部分预应力, 杆型:整根杆, 杆长m:12m, 梢径mm:190mm, 强度等级:I	根	6	0.2783	6.1406	地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07756
			绝缘导线	架空绝缘导线- 电压等级:AC10kV, 型号:JKLYJ, 标称截面mm ² :95	千米	1.36	1.1074		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			



			高压横担	线路角铁横担- 主材规格: ∠63 ×6, 横担长度: 1 800mm, 固定孔距 : 不计孔距, 类型 : 高压横担	块	4	0.009605	/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径: D210, 类型 : U型	块	1	0.0009605	/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径: D240, 类型 : U型	块	1	0.0010735	/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径: D260, 类型 : U型	块	1	0.00113	/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 直径: D200, 类型 : U型	块	1	0.000904	/			
			针式绝缘子	PS-15-500	只	18	0.002599	供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告, 并具有ISO9000 系列质量保证体系认 证书			



			棒形悬式复合绝缘子	FXBW-10/70	只	24	0.0036725		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			耐张线夹-楔型绝缘	NXL-2	套	24	0.00339		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			联结金具-直角挂板	Z-7	只	24	0.0009605		/			
			联结金具-碗头挂板	WS-7	只	24	0.001469		/			
			联结金具-球头挂环	Q-7	只	24	0.000452		/			
			接续金具-异型并沟线夹	接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240	个	48	0.000678		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			



			钢绞线	JG2A, 标称截面m ² :50, 表面处理方式:镀锌	吨	0.12	0.00113		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			拉线金具-UT型线夹	UT-2	付	8	0.003842		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。			
			拉线金具-楔型线夹	NX-2	付	8	0.002599		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。			
			拉线棒	拉线棒-主材规格:φ16, 长度mm:2500mm, 形式:双耳	根	8	0.004859		/			
			U型环	联结金具-U型挂环-型号:U-20	只	8	0.00339		/			
			拉盘	水泥制品-类型:拉盘, 规格:300×600	块	8	0.012995		/			



			耐张横担	线路杆顶横担- 主材规格: ∠63 ×6, 横担长度mm :1800mm, 固定孔 距:D190, 形式: 单杆顶, 固定方 式:耐张杆顶	付	5	0.03277	/			
			拉线抱箍	成套抱箍- 主材规格:- 6×60, 直径:D19 0, 角度:45°	付	8	0.003503	/			
			接地扁铁	扁铁- 镀锌型号:60*6	米	4	0.010396	/			
			拉紧绝缘子	拉紧绝缘子- 型号:JH-120	只	8	0.002825		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告, 并具有ISO9000 系列质量保证体系认 证书		
			杆顶瓷瓶架	杆顶瓷瓶架- 主材规格: ∠6× 60, 长度mm: 不计 长度, 砣杆梢径: D190, 形式:单杆 顶	付	4	0.004181	/			



			直线横担	线路角铁横担- 主材规格: ∠63 ×6, 横担长度mm :1500mm, 固定 孔距: D205, 固 定方式: 中间, 类型: 直线横担	块	4	0.00791		/			
			低压耐张横担	线路杆顶横担- 主材规格: ∠70 ×7, 横担长度mm :1800mm, 固定孔 距: D190, 形式: 单杆顶, 固定方 式: 耐张杆顶, 类 型: 耐张横担 (NZ -1)	套	2	0.04068		/			
			蝶式绝缘子	蝶式绝缘子- 型号: ED-3	只	16	0.000339			供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告, 并具有ISO9000 系列质量保证体系认 证书		
			低压导线	架空绝缘导线- 电压等级: AC1kV , 型号: JKLYJ, 标 称截面 mm ² : 35	千米	0.6	0.4068			供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。		



			杆号牌	标识牌- 材质:不锈钢,类型:杆号牌	面	6	0.006215		/			
			联结金具- 拉线联板	60×12×150	块	8	0.002599		/			
			普通螺栓	普通螺栓- 规格:M18,长度mm:280mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	件	32	0.000791		/			
			铁丝	直径:8mm 10kg	千克	2	0.007119		/			
			防锈漆	颜色:银	千克	1	0.008701		/			
			自喷漆	颜色:银	千克	1	0.000791		/			
		甘肃天水 麦积区甘泉镇吴家崖配变台区等台区 维修项目物资采购	水泥	标号: 325	千克	6011	0.00010		/		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07708
			沙子	沙子	立方米	6.965	0.01700		/			



			石子	型号: 1-3mm	立方米	11.96 2	0.01410		/			
			成品混凝土	型号: C20	立方米	17.34	0.04337		地市级以上检验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
9200000-包13	甘肃波力能源科技有限公司供电工程等6个采购物资采购	甘肃波力能源科技有限公司供电工程	干式变压器	欧式带高压开关柜(变压器容量630kVA 干式铜芯)	台	1	17.2	37.4463	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-06884
			高压刀闸	GW9-630A	组	2	0.065		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			



			低压配电柜	315KVA	台	1	0.92		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			避雷器	YSWS—16.5/50	组	2	0.02		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			架空绝缘铝芯导线	JKLYJ-10kV-120mm ²	m	100	0.00137		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			



			铝芯电力电缆	YJLV22-10KV-3*150mm2	m	80	0.0118	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。
			户外冷缩式电力电缆终端头	10kV 冷缩 3*150mm2	个	2	0.049	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。
			铜铝接线端子	DTL-150	只	8	0.0012	/
			低压绝缘导线	JKLYJ-1KV-185mm2	m	100	0.00172	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。



			低压蝴蝶瓷瓶	ED-1	只	16	0.0005		/			
			设备线夹	SLG-1	只	21	0.002		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			电缆支架	中项支架	套	4	0.0055		/			
			设备线夹	SLG-3	只	8	0.0038		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			铝芯电力电缆	YJLV22-10KV-3*70mm ²	m	80	0.008		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			



			户外冷缩式 电力电缆终 端头	10kV 冷缩 3*70mm ²	套	2	0.042		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			铜铝接线端 子	DTL-70	只	8	0.00055		/			
			设备线夹	SLG-2	只	8	0.0028		供应商应提供国家认 可省级及以上检测机 构的有效鉴定报告 或检测报告。			
			镀锌钢管	80#	根	3	0.023		地市级以上检验报告			
			电缆支架	中项支架	套	8	0.0055		/			
		甘肃德霖 堂中药材 加工厂配 变电安装 工程	10kV变压器	10kV变压器- 额定容量:200kV A,安装方式:普 通,铁芯材质:硅 钢片,绝缘方式: 油浸	台	1	2.5		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07748



		武山县榆盘片区农村饮水提升工程10KV配电工程	10kV变压器	10kV变压器- 额定容量:200kV A, 安装方式:普 通, 绝缘方式:油 浸, 铁芯材质:硅 钢片, 铁芯叠制 方式:叠铁芯, 型 号:S11	台	1	2.3		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07763
		天水惠源美食品有限公司配变安装材料电缆采购	低压铝芯铠装电缆	低压电力电缆- 型号:YJLV, 导体 材质:铝, 截面mm 2:185, 芯数:4芯 , 阻燃特性:不阻 燃, 铠装形式:22 , 特殊要求:普通	米	100	0.0068		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -06887
		武山县兴中实业有限公司变台扩容及迁改10KV供电工	避雷器护套		套	4	0.0035		/		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -06888



			避雷器	YSWS-16.5/50	台	12	0.0067		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			铁丝 8#	8#	公斤	10	0.00075		/			
			高压隔离开关	630A	组	2	0.045		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			接地装置	三联	付	3	0.028		/			
			高压引下线横担	∠63*6*1800	根	8	0.0095		/			
			变配电支座(槽钢)	【120*12*3000(大号)】	付	1	0.061		/			



			标示牌	/	面	6	0.0045		/			
			蝴蝶瓶	ED-1	只	4	0.0003		/			
			钢绞线	GJ-35	公斤	20	0.00075		/			
			耐张线夹	NLL- 2 (230) ϕ 8.5- 19.6	付	15	0.0042		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。			
			复合式针式绝缘子	FPQ-10/20T	只	40	0.0035		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			变压器装头防护罩	/	套	1	0.014		/			
			球头环	Q-7	只	15	0.0006		/			



			直角挂板	Z-7	只	15	0.0011		/			
			U型环	UL-7	付	8	0.0015		/			
			低压隔离刀 闸横担	∠63×6×1800	根	1	0.0095		/			
			楔型线夹	NX-1	付	12	0.0016		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			托架抱箍	12米	付	6	0.0058		/			
			低压针式瓶	PD-1	只	8	0.0018		/			
			螺栓	M16*320	套	16	0.00045		/			
			螺栓	M14*50	套	16	0.0001		/			
			螺栓	M14*200	套	18	0.00035		/			



			螺栓	M16*90	套	12	0.0002		/			
			螺栓	M16*120	套	18	0.00025		/			
			杆顶套	190	付	9	0.0038		/			
			复合式悬式绝缘子	FXBW6-10/100	只	15	0.0068		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			异型并沟线夹	BL-2	只	15	0.001		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			UT线夹	NUT --1	付	4	0.003		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			



			铝芯绝缘线	BLV/500/95mm ²	米	100	0.00085		/			
			架空绝缘导线	JKLYJ-10/50mm ² (无钢芯)	千米	0.1	0.45		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			架空绝缘导线	JKLGYJ-10/70mm ² (钢芯)	千米	1.2	0.72		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			铜铝接线端子	DTL-50mm ²	个	32	0.00035		/			
			设备线夹	SLG-1	付	54	0.0016		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。			
			防撞标		张	4	0.004		/			



			横拉铁	∠63*6*450	根	10	0.0045		/			
			真空开关	ZW43-12P/630-100/200/300	台	2	1.2		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			中性线	‘-40*4*6000	付	4	0.0058		/			
		甘肃省武山陇禾康农业科技有限公司10KV工程	开关护套		套	1	0.012		/			
			10KV地埋电缆（铝芯）	ZR-YJV22-8.7/15-3*95#	米	150	0.02705		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-06890
			避雷器护套		套	4	0.0035		/			



			避雷器	YSWS-16.5/50	组	4	0.02		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			铁丝	8#	公斤	5	0.0008		/			
			高压隔离开关	630A	组	3	0.045		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			接地装置	三联	付	2	0.028		/			
			高压引下线横担	∠63*6*1800	根	10	0.0095		/			



			电缆保护管	$\phi 110\text{mm}^2$	根	16	0.024		地市级以上检验报告			
			电缆头冷缩 (户外)	WSY-10/3.2 70-120	套	8	0.014		/			
			变配电支座 (槽钢)	120*12*3000(大号)	付	1	0.061		/			
			标示牌		面	4	0.0045		/			
			隔离刀闸横担	$\angle 63 \times 6 \times 1800$	根	1	0.0095		/			
			低压针式瓶	PD-1	只	4	0.0018		/			
			变压器装头 防护罩		套	1	0.0147		/			
			螺栓	M16*120	套	12	0.0003		/			
			螺栓	M18*320	套	4	0.0006		/			



			螺栓	M16*90	套	12	0.0002		/			
			螺栓	M16*320	套	10	0.0006		/			
			螺栓	M16*40	套	16	0.00015		/			
			螺栓	M14*50	套	12	0.0001		/			
			托架抱箍	φ320	付	3	0.0064		/			
			耐张线夹	NLL -2	付	6	0.0042		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			复合式悬式绝缘子	FXBW6-10/100	只	6	0.0068		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			



			复合式针式绝缘子	FPQ-10/20T	只	28	0.0035		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			碗头挂板	WS-7（双联）	只	6	0.0013		/			
			球头挂板	Q-7	只	6	0.0006		/			
			直角挂板	Z-7	只	6	0.0011		/			
			U型环	UL--7	付	2	0.0014		/			
			异型并沟线夹	BL-2	套	12	0.001		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			蝴蝶瓶	ED-1	只	4	0.0004		/			



			铝芯绝缘线	BLV/500/95mm ²	米	100	0.00085		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告，并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			架空绝缘导线	JKLY-50mm ²	米	100	0.00045		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			架空绝缘导线	JKLGY-70mm ² (带钢芯)	米	100	0.00072		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			铜铝接线端子	DTL-50mm ²	个	30	0.00035		/			
			铜铝接线端子	DTL-95mm ²	个	20	0.0006		/			



			设备线夹	SLG-1	付	50	0.0016		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			真空开关	ZW43-12P/630-100/200/300	台	1	1.2		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
9200000-包14	麦积山景区游客服务中心10kV供电工程（增容）等7个工程物资采购	麦积山景区游客服务中心10kV供电工程（增容）物资采购	Φ200 MPP管	Φ200	m	120	0.00876	81.0739	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07768
			高压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240mm ²	千米	0.09	78.924		/			
			高压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*400mm ²	千米	0.08	123.984		/			
		天水麦积山国际露营地综合体项目10KV外线引入工程物资	电缆保护管-材质:钢管,内径:φ200	米	630	0.0075	地市级以上检验报告		2023.12.30-2024.1.30		B7PX-100000001-07767	



		采购	电缆保护管	电缆保护管- 材质:MPP, 内径: φ 110	米	354	0.004		地市级以上检验报告			
			35kV及以下 电缆终端	35kV及以下电缆 终端- 电压等级: AC10k V, 截面积mm ² : 15 0mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内 终端, 种类: 热缩 , 材质: 铝	套	6	0.038		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			标识牌	标识牌- 类型: 警示牌	套	15	0.0036		供应商应提供国家认 可省级及以上检测机 构的有效的鉴定报告 或检测报告。			
			低压电力电 缆	低压电力电缆- 型号: YJV, 导体 材质: 铜, 截面mm 2: 95, 芯数: 3+2 芯, 阻燃特性: 不 阻燃, 铠装形式: 无铠装, 特殊要 求: 普通	千米	0.22	26.565		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告			



			低压电力电缆	低压电力电缆- 型号:YJV,导体 材质:铜,截面mm 2:300,芯数:4+1 芯,阻燃特性:不 阻燃,铠装形式: 22,特殊要求:普 通	千米	0.15	99.8		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告			
			电缆桥架	电缆桥架- 材质:钢,规格(mm×mm):300× 200	千克	50	0.01972		/			
			封闭绝缘母 线	封闭绝缘母线- 电压等级:AC10k V,额定电流:300 0A,相数:单相	米	13	0.003		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效型式试验 报告。			
			接地铁	接地铁- 组合方式:扁钢, 表面处理方式: 镀锌,主材规格: ∠40×4,长度mm :6000mm	付	1	0.0241		/			



			接地铁	接地铁- 组合方式:圆钢, 表面处理方式: 镀铜,主材规格: Φ14,长度mm:不 计长度	付	5	0.0265	/		
			护栏	护栏- 规格mm:1400,材 质:防腐木	米	5	0.02234	/		
		2023年甘 肃天水麦 积区第三 批10千伏 及以下业 扩配套电 网工程物 资采购	管卡	35mm2	个	158	0.0015	/	2023.12. 30- 2024.5.3 0	B7PX- 100000001 -07761



		天水万达电气有限公司10kV供电工程物资采购	10kV变压器	10kV变压器- 额定容量:315kVA, 安装方式:普通, 绝缘方式:油浸, 铁芯材质:硅钢片, 铁芯叠制方式:叠铁芯, 型号:S11	台	1	2.95		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07764
		蒋氏健康服务有限公司-250KVA变台用电工程物资采购	低压电容器柜	低压电容器柜- 电压等级:AC380V, 型式:固定式, 额定容量:120kvar (配电柜+电容器)	台	1	1.35		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07769
	水泥杆		锥形水泥杆- 类型:非预应力, 杆型:整根杆, 杆长m:15m, 梢径mm:310mm, 强度等级:0	根	2	0.41		地市级以上检验报告				
	卡盘		水泥制品- 类型:卡盘, 规格:500×500×1000	块	4	0.0165		/				



			底盘	水泥制品- 类型:底盘,规格: :800×800×500	块	2	0.014		/			
			线路角铁横担	线路角铁横担- 主材规格:∠63 ×6,横担长度mm :1500mm,固定孔 距:D190,固定方 式:单侧	块	5	0.0075		/			
			护具	运动护具	套	2	0.009		/			
			10kV变压器	10kV变压器- 额定容量:250kV A,安装方式:普 通,铁芯材质:非 晶合金,绝缘方 式:油浸	台	1	2.7875		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。			
			设备线夹	设备线夹- 大截面导线设备 线夹-型号:SLG- 900KB-200	付	24	0.0035		供应商应提供国家认 可省级及以上检测机 构的有效的鉴定报告 或检测报告。			



			交流三相隔离开关- 电压等级:AC10kV, 额定电流:1250A, 额定短时耐受电流:40kA, 结构型式:三柱组合, 接地开关数:不接地, 操作型式:手动	组	2	0.075		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			交流避雷器- 电压等级:AC10kV, 额定电压:17kV, 外绝缘材质:瓷, 雷电额定残压:50kV, 是否带间隙:不带间隙	台	3	0.010667		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			



			电力电缆	电力电缆- 电压等级:AC1kV , 型号:YJV, 截面 mm ² :120, 芯数:3 +1, 铠装及外护 套形式:22, 是否 阻燃:ZR, 是否纵 向阻水:Z	千米	0.007	46.848		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告			
			电力电缆	电力电缆- 电压等级:AC10k V, 型号:YJLV, 截 面mm ² :50, 芯数: 3, 铠装及外护套 形式:22, 是否阻 燃:无阻燃, 是否 纵向阻水:无阻 水	千米	0.236	11		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告			
		110KV二变 122工院线 峡口村(解 放军甘肃 省天水市 军分区段) 线路改迁 工程物资 采购	架空绝缘导 线	架空绝缘导线- 电压等级:AC10k V, 型号:JKYJ, 标 称截面mm ² :240	千米	0.2	2.459		供应商应提供国家认 可第三方权威检测机 构的有效的型式试验 报告并具有ISO9000系 列质量保证体系认证 书。		2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07770



			电缆保护管	电缆保护管- 材质:MPP,内径: φ200	米	204	0.0126		地市级以上检验报告			
		天水市公安局麦积分局双电源进线供电工程物资采购	箱式变电站	箱式变电站- 电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型式:美式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:SM6	套	1	19.924		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。		2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07766
9200000-包15	籍口110kV变10kV111新庄线(延伸)迁改工程	籍口110kV变10kV111新庄线(延伸)迁改工程	钢管杆(桩)	电压等级:AC10kV,杆型:单杆,回路数:单回,材质:Q345,类型:杆,种类:直线杆	吨	2.5	0.775	28.7871	/	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07765
			锥形水泥杆	非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:230mm,强度等级:G	根	10	0.6		地市级以上检验报告			



			架空绝缘导线	架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 240	千米	3.09	2.56		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			架空绝缘导线	架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 95	千米	3.68	1.55		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			成套柱上断路器	电压等级:AC10kV, 额定电流:1250A, 额定开断电流:16kA, 绝缘方式:真空, 隔离闸刀:无隔离闸刀, 使用环境:户外	台	5	0.65		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			
			避雷器	AC10kV, 17kV, 氧化锌, 45kV, 不带间隙	组	6	0.027		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书。			



			10KV刀闸	10kV三相隔离开关, 1250A, 31.5kA, 手动三柱组合, 不接地	组	6	0.115		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告并具有ISO9000系列质量保证体系证书。			
			线路故障指示器	柱上断路器-电压等级:AC10kV, 额定电流:1250A, 额定开断电流:16kA, 绝缘方式:真空, 隔离闸刀:无隔离闸刀, 使用环境:户外	台	1	0.03		/			
			交流棒形悬式复合绝缘子	FXBW-10/70, 公称结构高度mm:390, 公称爬电距离mm:490	只	45	0.006		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系证书			



			线路柱式瓷绝缘子	线路柱式瓷绝缘子, R5ET105L, 125, 283, 360, 普通	只	28	0.006		供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效型式试验报告, 并具有ISO9000系列质量保证体系认证证书			
			线路角铁横担	∠75×8, 横担长度mm:1700mm, 固定孔距:D200, 固定方式:单侧	块	16	0.0158		/			
			线路拉线、跳线横担	∠80×8, 横担长度mm:1800mm, 固定孔距:D190, 固定方式:横担单侧	块	16	0.02		/			
			拉线棒	Φ20, 长度mm:2500mm, 形式:双耳	根	16	0.0045		/			
			联结金具-球头挂环	Q-7	只	80	0.0008		/			
			联结金具-碗头挂板	W-7	只	55	0.0012		/			



			联结金具- U型挂环	U-7	只	45	0.0009		/			
			联结金具- 直角挂板	Z-7	只	16	0.00105		/			
			耐张线夹- 楔型绝缘	耐张线夹- 楔型绝缘, NXL-3	只	16	0.0055		/			
			拉线金具- UT型线夹	NUT-2	付	16	0.003		/			
			拉线金具- U型挂环	UL-10	只	16	0.0012		/			
			拉线金具- 楔型线夹	NX-2	付	16	0.0015		/			
			拉线金具- 碗头挂板	W-7B	只	16	0.0012		/			
			底盘（水泥 制品）	800*800	块	18	0.022		/			
			卡盘（水泥 制品）	800*400	块	18	0.018		/			



			拉盘（水泥制品）	400*400	块	9	0.01		/			
			卡盘抱箍	φ20（卡盘抱箍），直径:D200, 类型:U型	块	15	0.007		/			
			拉线抱箍	三方拉线抱箍, 主材规格:-8×80, 直径:D230, 角度:60°	付	7	0.005		/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 主材规格: φ18, 直径:D240, 类型:U型	块	18	0.002		/			
			U型抱箍	半圆抱箍- 主材规格: φ18, 直径:D230, 类型:U型	块	7	0.0018		/			
			成套抱箍	成套抱箍- 主材规格:—8×80, 直径:D200, 角度:90°	付	7	0.007		/			



			标识牌	标识牌- 材质:PVC	面	19	0.0025		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			标识牌	标识牌- 材质:铝合金	面	19	0.003		供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效鉴定报告或检测报告。			
			钢绞线	钢绞线- 型号:JG1A,标称 截面mm ² :50,表 面处理方式:镀 锌	吨	0.32	0.865		/			
			拉线保护套		个	22	0.0026		/			
			螺栓	普通螺栓- 规格:M18,长度m m:70mm,材质:不 锈钢,表面处理 方式:无表面处 理,配螺母与否: 不配螺母	件	64	0.0004		/			



			螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:不锈钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:不配螺母	件	50	0.0003		/			
			螺栓	普通螺栓-规格:M18,长度mm:350mm,材质:不锈钢,表面处理方式:无表面处理,配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母	件	36	0.0015		/			
			螺栓	普通螺栓-规格:M18,长度mm:320mm,材质:不锈钢,表面处理方式:无表面处理,配螺母与否:不配螺母	件	45	0.0012		/			
9200000-包16	天辰集团信息通信机房维修物资采购	天辰集团信息通信机房维修物资采购	标识牌	标识牌-材质:塑料	面	1765	0.0026	56.6614	供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07802
			绝缘护线管	规格型号:95-150MM(裸导线用)	米	3722	0.0015		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效的型式试验报告			



			油漆	类型:防尘漆,颜色:黑	千克	1130	0.0045		/			
			绝缘支架	配件型号:通用性型号,原设备生产厂家:通用性厂家	个	412	0.0187		/			
			防火门		扇	12	0.231		/			
			焊条	材质:镍铁合金,规格:Φ4	千克	1600	0.006		/			
			绝缘绑线	绝缘外层:是,内芯:2.5平方铜芯,长度:2.5米,规格型号:2.0#	卷	37926	0.0005		/			
			防火涂料		千克	220	0.01075		/			
9200000-包17	天辰集团 配电变压器 维修物资 采购	天辰集团 配电变压器 维修物资 采购	变压器油箱	额定容量:1250KVA	只	10	0.235	31.744	供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效的型式试验报 告	0:09:01	2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07804



			液压油	液压油	升	4000	0.0011		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			线圈	材质:铜	千克	3000	0.0069		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			铁芯	材质:硅钢	千克	275	0.0032		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			变压器配件	类型:变压器套管	个	32	0.035		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			绝缘穿刺接地线夹	电压等级:10kV, 主线截面积mm2:120mm2, 支线截面积mm2:70mm2	付	65	0.0077		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



			变压器配件	变压器配件-类型:油位计	个	35	0.0045		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			变压器有载调压分接开关	变压器有载调压分接开关-型号:通用性型号,原设备生产厂家:通用性厂家	个	11	0.026		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			变压器配件	变压器配件-类型:油枕	个	45	0.03		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
9200000-包18	天辰集团通信机房改造物资采购	天辰集团通信机房改造物资采购	光缆接头盒	用途:ADSS光缆用,芯数:48	只	12	0.096	24.812	供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告	0:09:01	2023.12.30-2024.1.30	B7PX-100000001-07807
			预制连接线	截面mm ² :240,长度:8.6m,线缆用材:1kV铜电缆	批	900	0.0098		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			电缆桥架	材质:钢,规格(mm×mm):300×200	米	500	0.0079		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



			ADSS光缆(全介质自承式)	光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.654,护套材质:PE	千米	1.2	0.9		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			扎带	扎带	包	8	0.0050		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			光配模块	型号:ODF/48,原设备生产厂家:安普	套	10	0.098		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			数据仓库	体机-机柜:1/2机架	台	12	0.4100		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			
			预制连接线	截面mm2:2.5,长度:14.7m,线缆用材:1kV铜电缆	套	9	0.43		供应商提供国家认可第三方权威监测机构的有效型式试验报告			



9200000-包19	天辰集团 开关维修 物资采购	天辰集团 开关维修 物资采购	变压器配件	类型:瓦斯继电器	个	3	0.185	4.765	供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效的型式试验报 告	0:09:01	2023.12. 30- 2024.1.3 0	B7PX- 100000001 -07808
			变压器配件	类型:温度传感器	个	4	0.305		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效的型式试验报 告			
			绝缘油	标号:#45	升	1150	0.0026		供应商提供国家认可 第三方权威监测机构 的有效的型式试验报 告			



附件2:

承诺书

我单位参加天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购，若能中选，我单位承诺：提供增值税专用发票，如不能提供，相关责任由我单位自行承担，采购人可以拒绝支付合同款。

承诺书需放入商务应答文件中。

特此承诺

公司名称:

(公章)

年 月 日



附件3:

应答保证金承诺函

致: [采购人名称]

本承诺函作为 [应答人名称] (以下简称“应答人”) 对

 (分包编号) (分包名称)

的应答提供的应答保证金承诺。应答保证金金额 。

我方承诺: 虽然应答保证金没有实际交付你方, 但我方承担应答保证金责任, 即当我方发生本采购文件中应答保证金应被扣留的情形时, 我方将在接到贵方实际补交应答保证金通知15日内, 补交应答保证金。如不补交, 我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格, 并且还要对贵方承担赔偿责任, 赔偿金额为本采购文件有关应答保证金的规定的条款。

法定代表人或授权代表签字: _____

应答人公章: _____

年月日



附件4：光盘封面格式

一、光盘封面格式如下：



光盘须放入光盘专用盒内, 须在光盘盒上标注：“XX文件” “分包编号” “应答人全称”





	④放入封装袋内密封提交。 ⑤光盘文件封装前，须确认该光盘内容可读。对于不可读取的光盘将不作评审。
--	---

附件5:

国网甘肃省电力公司2018 年新增合同条款要求

办公室
(2018年3月20日)



深入落实《国网甘肃省电力公司关于新形势下加强和改进基层基础工作的意见》(甘电司办〔2018〕1号,简称公司1号文件),坚决执行《国网甘肃省电力公司关于2018年档案工作基层基础重点任务的通知》(甘电司办〔2018〕151号),围绕公司中心工作,认真贯彻2018年公司1号文件“谁主管、谁负责”“谁形成、谁整理”“一源录入、多端共享”原则,秉持“有投资必有档案,投资规模要与档案规模相对应,新增固定资产规模要与新增档案资产相匹配”要求,2018年全面加强合同约束力,从源头上防范生产经营和管理风险,全面保障公司合法权益和整体利益。

一、设计合同新增条款

750、330、220、110、35、10

千伏电网建设工程、技改大修工程和小型基建、营销专项、配网农网、通信信息等项目,设计合同新增如下专项条款。

1. 设计单位移交全套 DWF 矢量化竣工图。
2. 电子纸质双版档案内容一致性承诺书。

二、设备合同新增条款

重要设备采购合同,新增如下专项条款。

1. 设备说明书移交全套“双层 PDF”电子版。
2. 技术图纸移交全套 DWF 矢量图。

三、施工合同新增条款

按照国网公司标准，除明确施工单位移交纸质档案的数量、标准和责任外，施工合同新增如下专项条款。施工档案移交全套“双层 PDF”电子版。

四、监理合同新增条款

按照国网公司标准，除明确监理单位移交纸质档案的数量、标准和责任外，监理合同新增如下专项条款。

监理档案移交全套“双层 PDF”电子版。

五、相关事项说明

1. 与知识产权无关

乙方设计单位向甲方移交 DWF

矢量化竣工图纸，不涉及任何知识产权。因为矢量图是不可编辑的，只是充分利用其与分辨率无关、无极放大缩小不失真和存储空间小的特性，最大限度的为甲方生产运行一线提供可靠电子化保障服务。

2. 双层 PDF

PDF 格式电子版不可编辑，分为“单层 PDF”和“双层 PDF”。“单层 PDF”相当于照片，只能检索存储名称。“双层 PDF”不仅能检索存储名称，还可实现全文检索。能实现“单层 PDF”就必然能实现“双层 PDF”，“双层 PDF”电子版可为生产一线提供精准化、电子化、全息化、移动化服务。

3. DWF 矢量图

DWF (Design Web Format) 是 Autodesk 专门为共享工程设计数据而设计的一种安全的开放式文件格式，它



经过高度压缩，不允许编辑文件中的数据。Auto CAD 设计图只需要“输出为 DWF”格式，即可产生高精度、高标准、高品质的矢量图。设计单位向业主方全面移交 DWF 矢量图和提供“矢量、纸质”双版图纸内容一致性保证书或承诺书（大型工程由设计、施工、监理三方签字盖章），可为工程按期竣工投运和生产运行提供可靠技术保障，并为甲方做出了设计贡献，赢得诚信积分。

以上条款为设计、设备、施工、监理单位在成交后向甲方单位移交资料要求，不是应答文件编辑要求，应答文件编辑要求以采购文件为准。





附件6:

国网甘肃省电力公司办公室关于 在采购公告中增加项目档案要求的意见

为进一步强化档案“源头治理”，按照“谁主管、谁负责”“谁形成、谁整理”的基本原则，规范公司各类采购项目供应商档案资料，确保归档文件的规范性。公司办公室要求自2020年开始，所有由公司负责组织实施的采购项目，采购公告中增加“项目档案”要求。具体如下：

一、项目档案要求

成交人应根据国网公司档案管理办法、国网甘肃省电力公司档案管理有关规定，按照甲方要求，提供项目档案归档所需的厂家资料，并负责或配合项目实施方有关单位完成相关档案资料的整理及归档工作。

1.成交人应向甲方或甲方指定单位提供厂家有关档案资料纸质版原件1式2套，特殊情况仅有1份原件时，应另外提供1份复印件并加盖厂家或出具单位公章。所有档案资料要求内容准确、格式规范、齐全完整、字迹清晰、印章齐全有效，符合档案原始记录性、有机联系性和长久保存要求。

2.成交人应同时以档案级光盘或硬磁盘形式提供符合档案要求的电子版文件1套，所有文字材料为“双层PDF”格式，各类设备图

纸为“DWF矢量图”格式，同时提供电子文件与纸质资料“双版”一致性承诺书，确保电子、纸质文件内容一致。

3.以上档案要求纳入合同特别约定条款，甲方有权对成交人的履约情况进行考核。

4.投标人制作的双层PDF文件，应每页大小控制在40KBI以内。

附件7

特别说明

天水天辰实业（集团）有限公司2023年第三次专项物资竞争性谈判采购谈判会议采用钉钉线上直播方式进行。

请应答人自行下载钉钉APP，并于2023年12月19日上午09:00前通过二维码或链接加入钉钉直播群，参加谈判会议。

应答人在谈判会议结束后2小时内可在国家电网新一代电子商务平台-

电工交易专区（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）在线查看所应答包的报价信息，应答人如有异议请在谈判结束后2小时内以邮件方式发送至65459076@qq.com。异议受理联系人：张工，联系电话0931-8396677。

如有变动，代理机构将另行通知。

钉钉=维码






附件8:

阳光招标系统供应商操作说明书

一、供应商注册

填写“法人电话号码”和“公司名称”进行注册，如果注册成功，则会自
动登录到阳光招标系统页面。

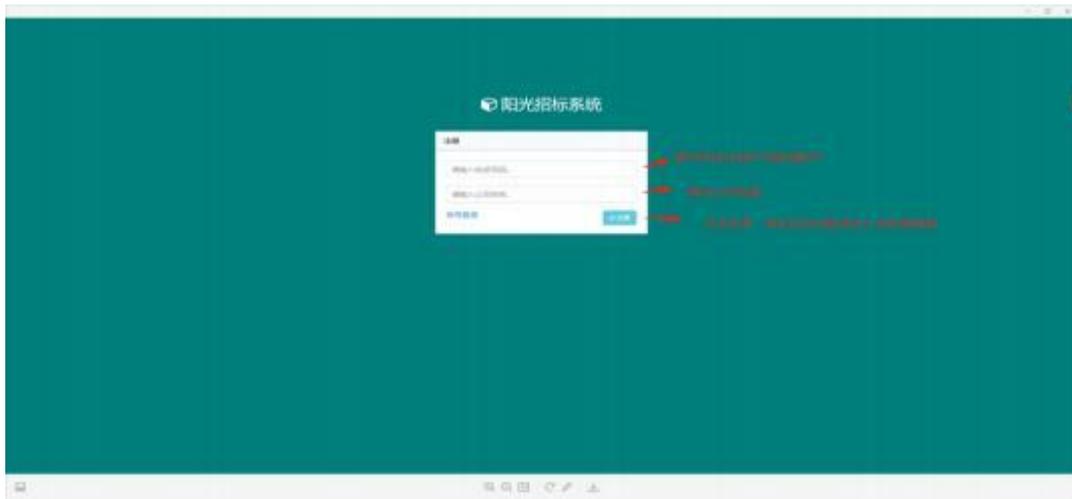

注意: 电话号码:必须是公司法人手机号码,填写后不可更改;
公司名称:必须为公司工商登记名称,填写后不可更改,不可填写简称等

;


二、供应商登录

已注册的供应商可直接通过“注册电话”和“密码登录”，进入阳光招标系统界面。



三、供应商信息完善

点击左侧个人中心菜单展开，点击个人信息进行供应商信息完善，完善成功后税务备案电话作为最新的供应商登录账号

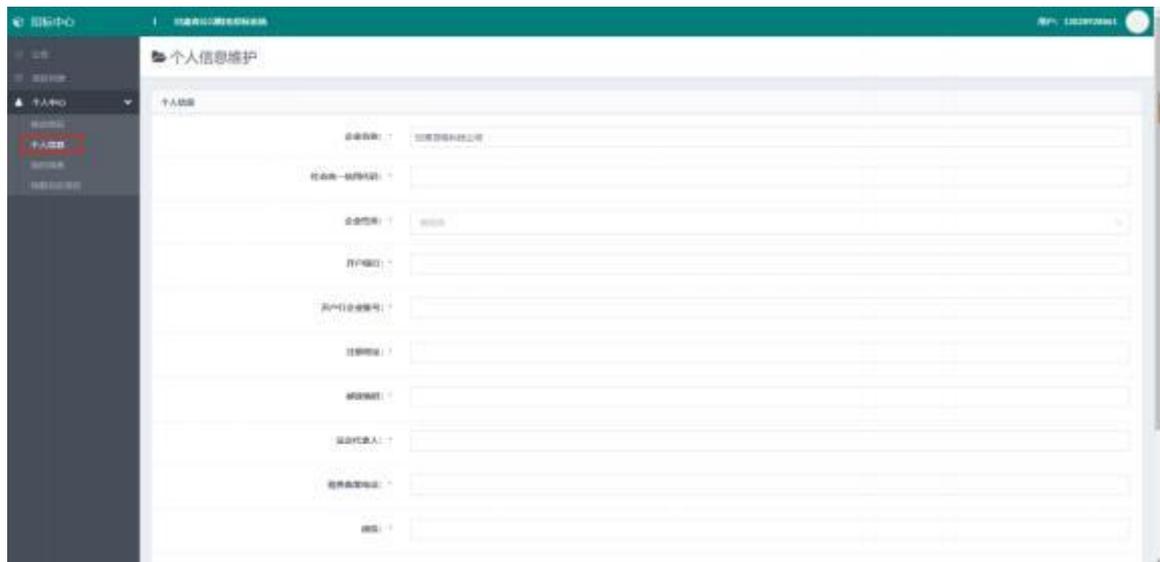

注意: 报名报价操作需要先完善企业信息，且企业信息完善后不可更改，请认真填写企业注册信息和开票信息等。

附件9：关于中标结果支付方式的说明

关于增加中标结果支付方式的说明

物资事业部：

根据《中国人民银行支付结算办法》，票据是办理支付结算的工具之一。现需在招标阶段对后续中标合同的支付方式进行完善，增加银行承兑汇票作为支付方式，施工费招标中涉及农民工工资部分，支付方式为现金，不以银行承兑汇票进行支付。

国网甘肃省电力公司财务资产部

2022年5月13日



附件10:

**供应商标准化应答智能辅助平台
用户手册**



甘肃科源电力集团有限公司

2023年12月

目录

1. 系统概述	17
2. 商务模块使用方法	17
2.1我报名的项目	17
2.2法定代表人身份证明	18
2.3被授权委托书及身份证明	18
2.4资格审查资料	19
2.4商务偏差表	25
2.5投标人需要加以说明的其他商务内容	25
2.6商务部分下载	26
3. 技术模块使用方法	26
3.1我报名的项目	26
3.2投标人概况	27
3.3项目管理机构组成表	28
3.4工作大纲、工作方案及服务承诺	29
3.5技术偏差	29
3.6投标人需要加以说明的其他技术内容	30
3.7技术部分下载	32
4. 常见问题及处理方法	32




1. 系统概述

该项目基于工程公司招投标实际的业务需求，打造供应商标准化应答智能辅助平台，根据招标文件为投标人提供相应的投标文件制作目录、编写流程及文件模板，供应商依此进行投标文件制作，全部完成后可下载符合模板规范的商务部分及技术部分的应答文件。通过供应商标准化应答智能辅助平台的使用，可以提高投标人的响应正确率和效率，使得投标工作更便捷。

2. 商务模块使用方法

2.1 我报名的项目

进入系统，点击【我的项目】进入包含项目编号、项目名称、项目简称、谈判时间、谈判地点、百度云链接、链接提取码等信息的项目列表。点击【分包标段明细】，点击【商务文件】，进入商务文件编辑页面。

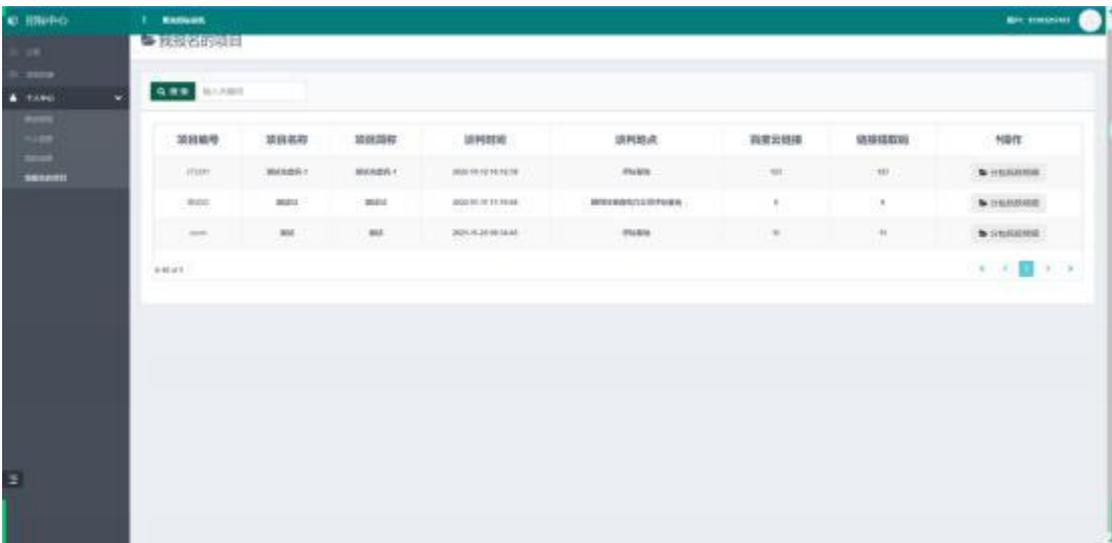

项目编号	项目名称	项目简称	谈判时间	谈判地点	商务云链接	链接提取码	操作
171211	湖北恩施州... 湖北恩施州...	湖北恩施州...	2024-01-15 14:30:00	恩施州...	分包标段明细
171212	湖北恩施州... 湖北恩施州...	湖北恩施州...	2024-01-15 14:30:00	恩施州...	分包标段明细
171213	湖北恩施州... 湖北恩施州...	湖北恩施州...	2024-01-15 14:30:00	恩施州...	分包标段明细



序号	标段号	建设单位	标段名称	最高限价(万元)	报名开始时间	报名结束时间	投标文件时间	截止时间	我的报价	操作
1	272201-000002-0000-001	国网江苏省电力有限公司	国网平遥供电公司 平遥县110千伏变电站主变增容工程	215.84	2022-09-07 08:00:00	2022-09-07 16:00:00	2022-09-07 09:00:00	2022-09-07 10:00:00	无	查看详情 我的报价
2	272201-000002-0000-002	国网江苏省电力有限公司	国网平遥供电公司 平遥县110千伏变电站工程	1244.4	2022-09-07 08:00:00	2022-09-07 16:00:00	2022-09-07 09:00:00	2022-09-07 10:00:00	无	查看详情 我的报价
3	272201-000002-0000-003	国网江苏省电力有限公司	国网平遥供电公司 平遥县110千伏变电站工程	274.00	2022-09-07 08:00:00	2022-09-07 16:00:00	2022-09-07 09:00:00	2022-09-07 10:00:00	无	查看详情 我的报价

2.2 法定代表人身份证明

用户根据字段提示填写信息，包括投标人/应答人名称、姓名、性别、年龄、职务、身份证正反面等信息（如图所示）：

272201-000002-0000-001 开标时间: 2022-09-07 10:12:38

一、 投标人名称: 性别: 年龄: 年龄:

二、 法定代表人姓名: 职务: 身份证号码:

三、 特殊声明:

四、 法定代表人身份证明:

上传身份证正面

上传身份证反面

五、 上传身份证正面


六、 上传身份证反面

2.3 被授权委托书及身份证明

(1) 被授权委托书


用户根据字段提示填写信息，包括投标人/应答人名称、身份证正反面等信息（如图所示）：



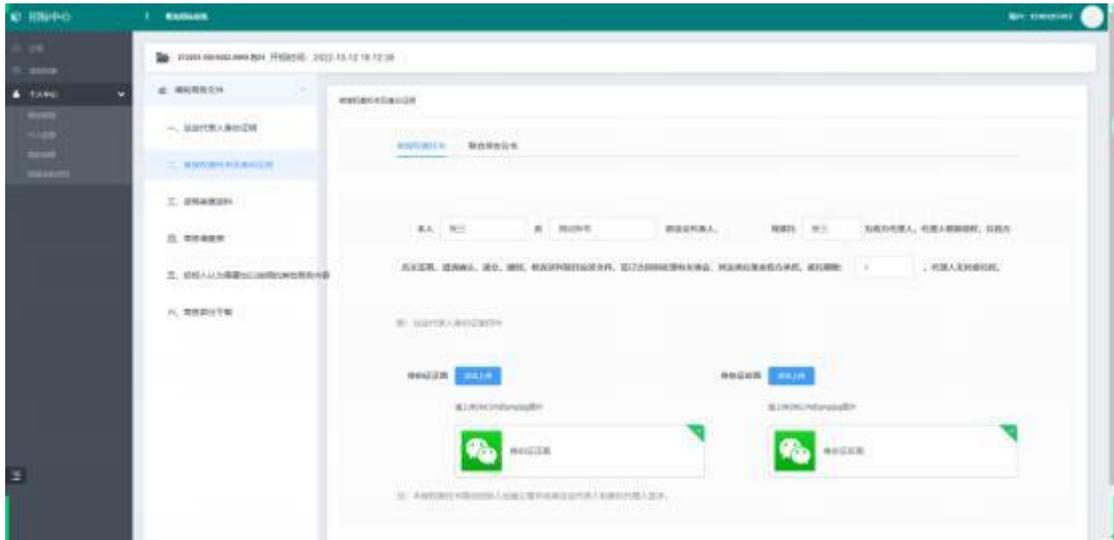

(2) 联合体协议书

用户根据字段提示填写信息，包括联合体等信息（如图所示）：

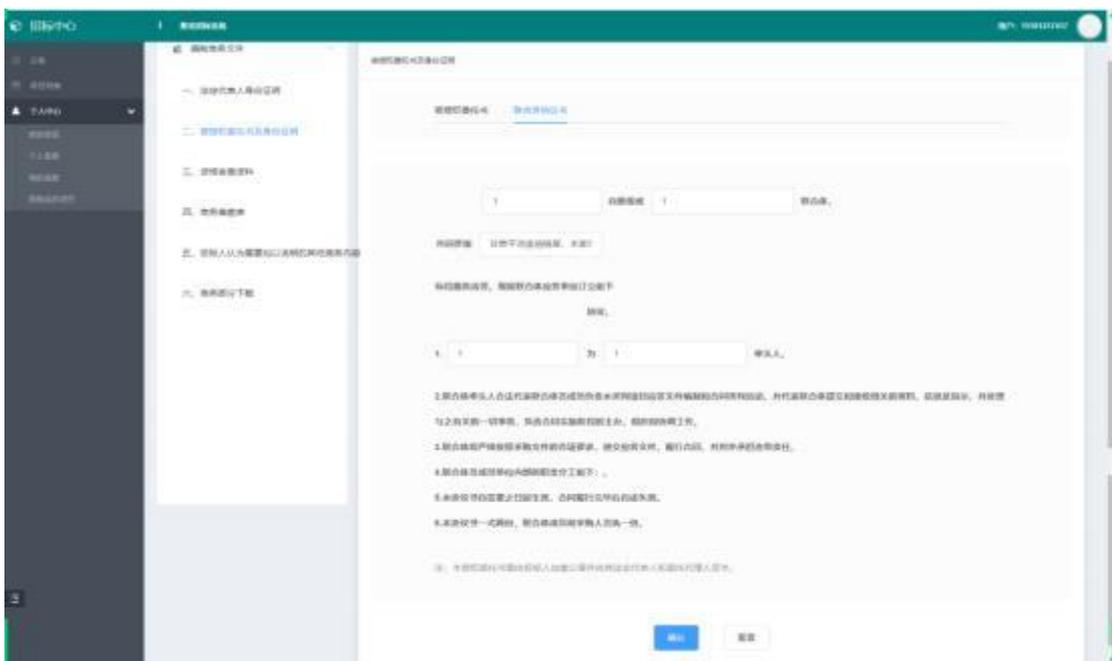

2.4 资格审查资料



(1) 财务状况表

用户根据字段提示填写年度财务状况信息，包括注册资金、净资产、总资产、固定资产、流动资产、流动负债、营业收入、净利润及财务指标等信息，按年份上传审计报告，并根据年份列表展示（如图所示）：



(2) 企业类似项目业绩


用户根据字段提示填写附表一或者附表二，附表一填写信息包括项目名称、项目地点、项目规模、项目法人、投产日期及概要说明等（如图所示）：

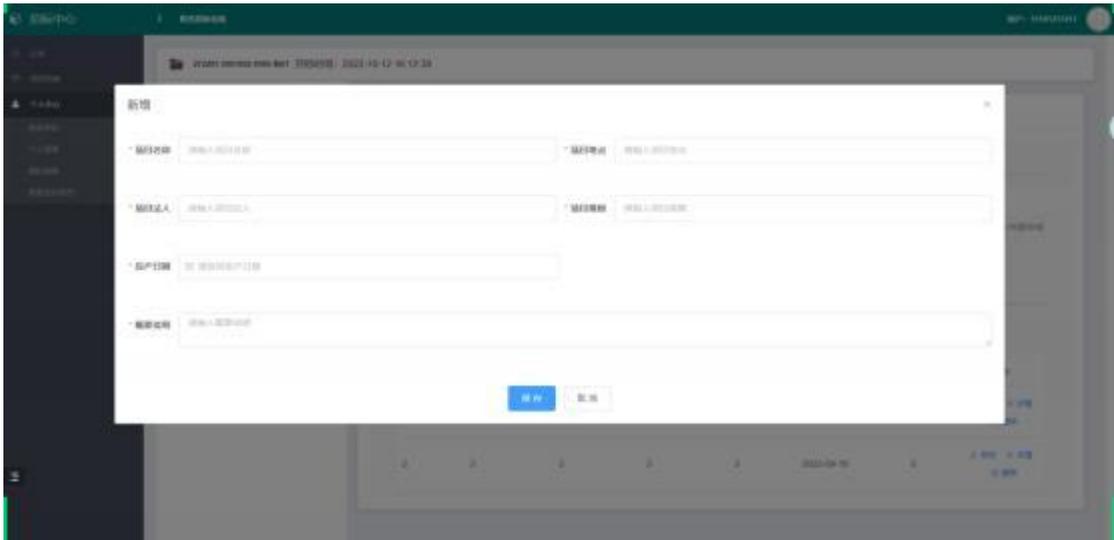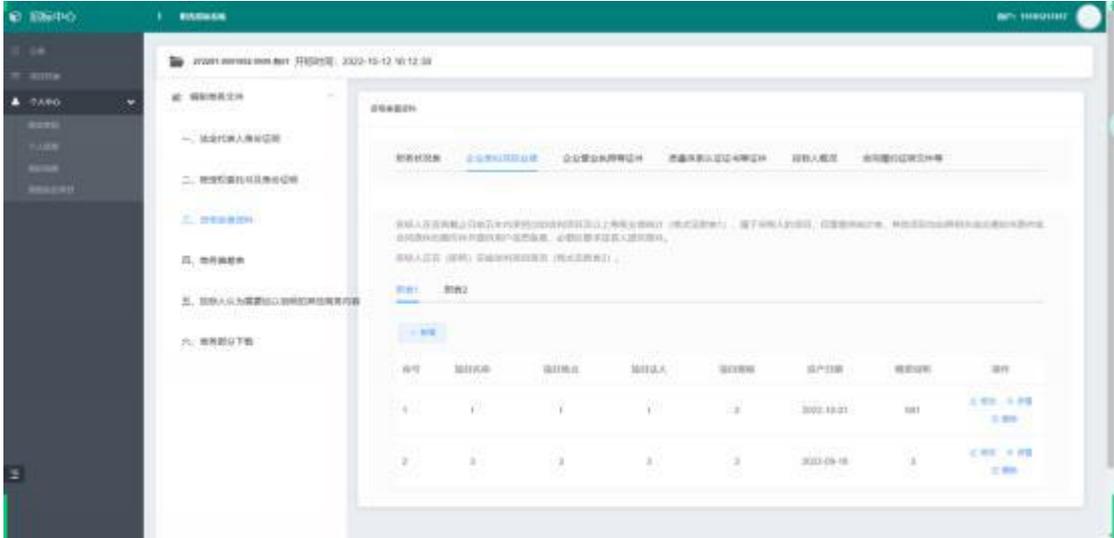

(3) 企业营业执照等证件

用户根据字段提示填写信息包括上传营业执照、企业资质等级、企业征信截图、股权结构图、诉讼情况截图等（如图所示）：




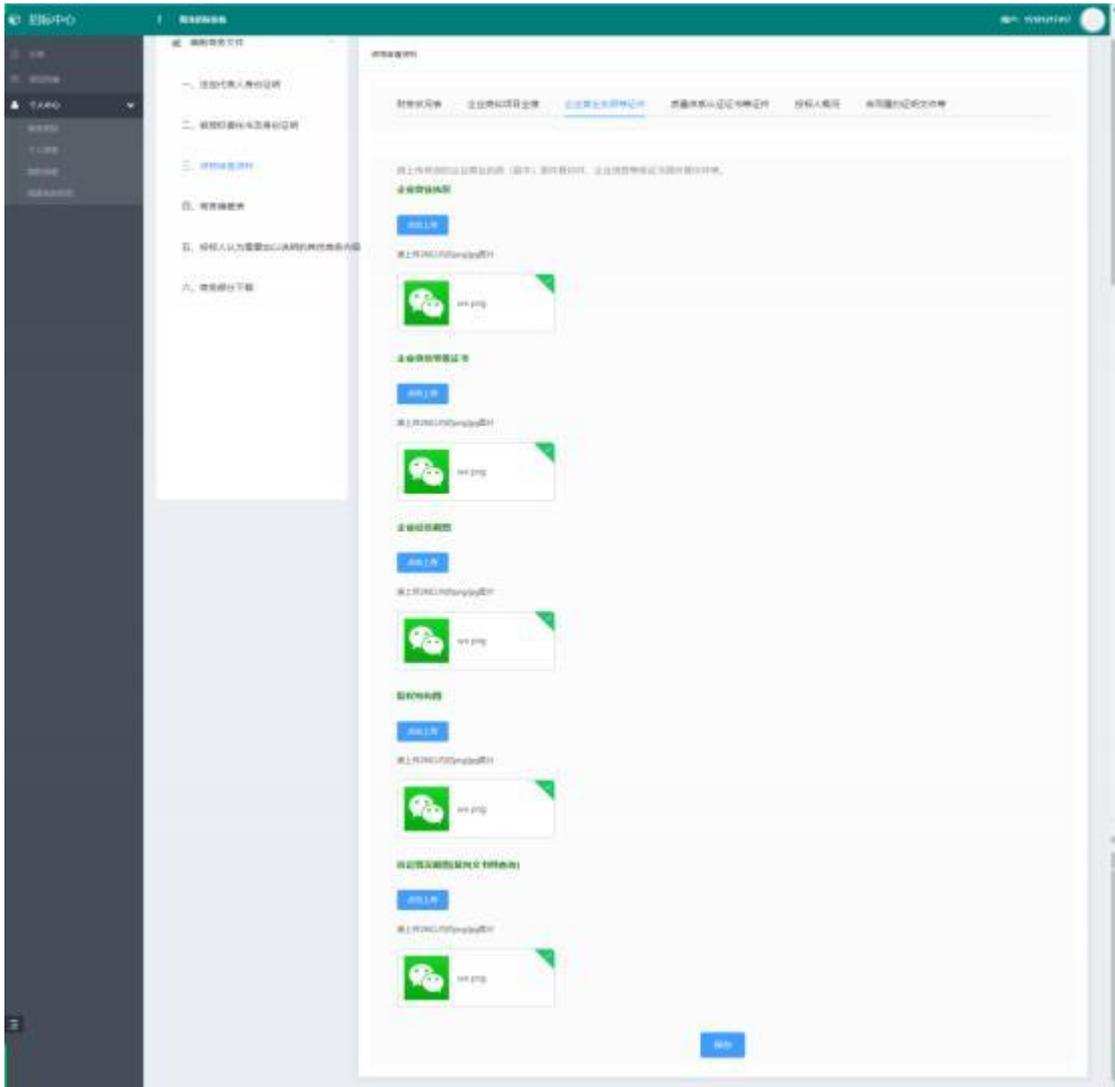

(4) 质量体系认证证书等证件

用户根据字段提示填写信息包括上传质量体系认证证书、三标认证证书等(如图所示)：




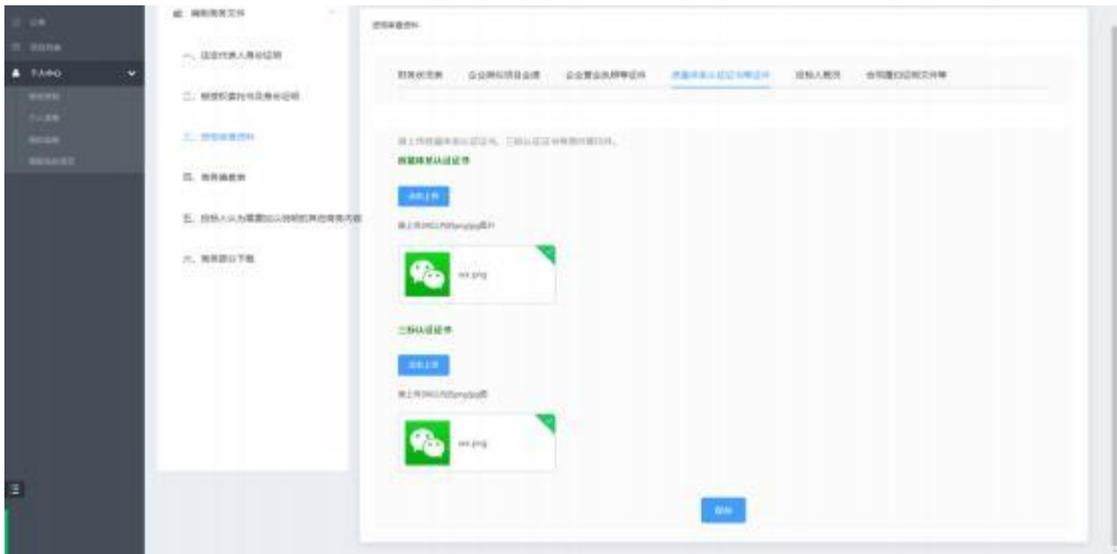

(5) 投标人概况


用户根据字段提示填写信息包括投标人名称、注册地址、邮编、税务登记证号、法人信息、技术负责人信息、成立时间、总人数、开户银行等（如图所示）

:

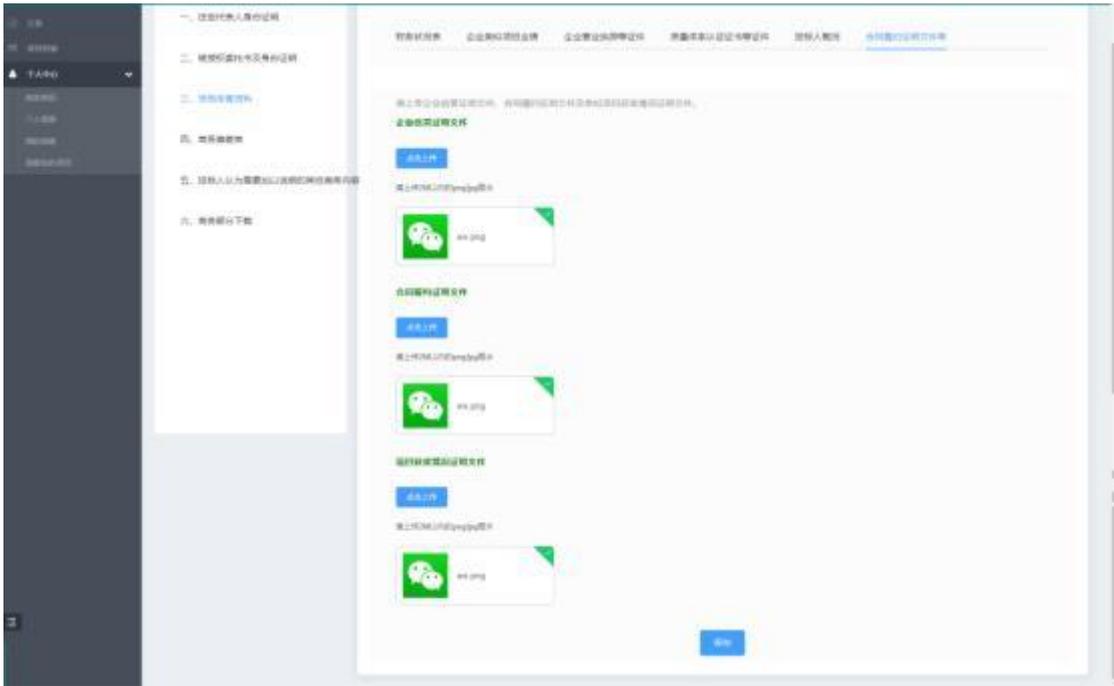


2.4 商务偏差表

用户根据字段提示填写商务偏差信息包括采购文件条目号、采购文件条款、应答文件条款等（如图所示）：

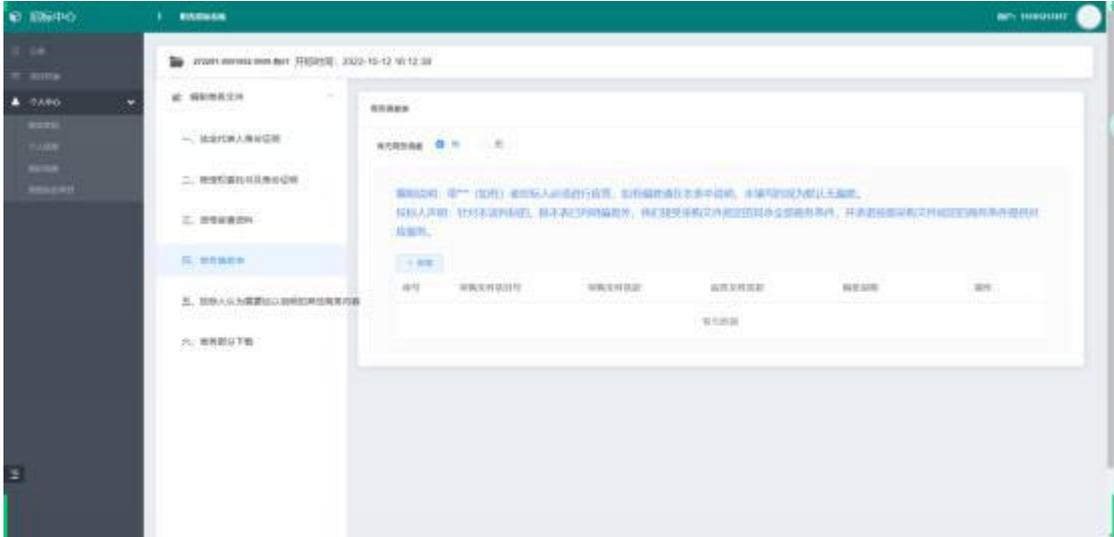


2.5 投标人需要加以说明的其他商务内容

用户根据字段提示填写商务承诺函及应答保证金承诺函信息包括投标人、分包编号、承诺项目、承诺内容等（如图所示）：

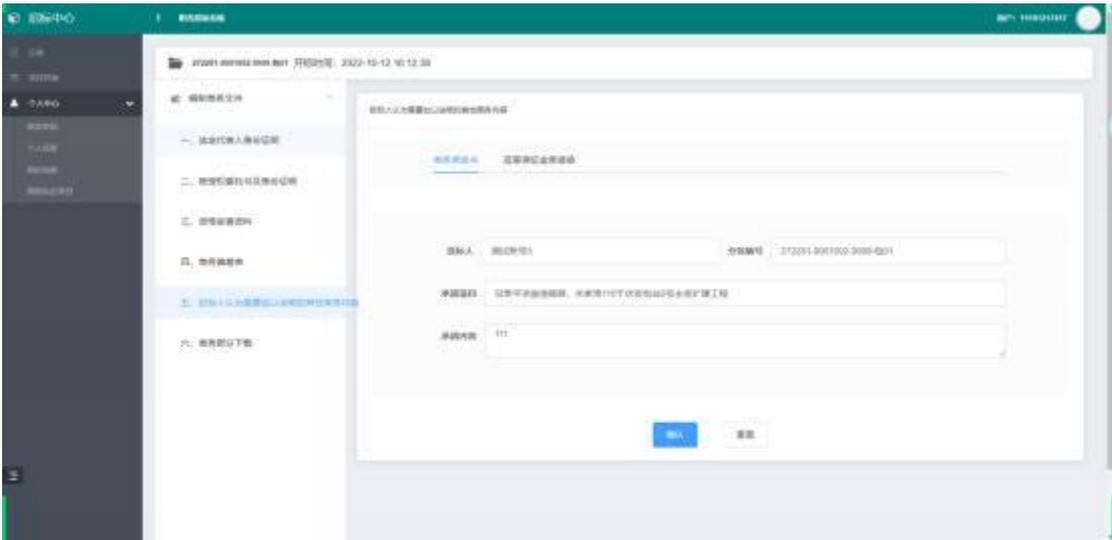

2.6 商务部分下载

用户根据提示下载商务文件（如图所示）：

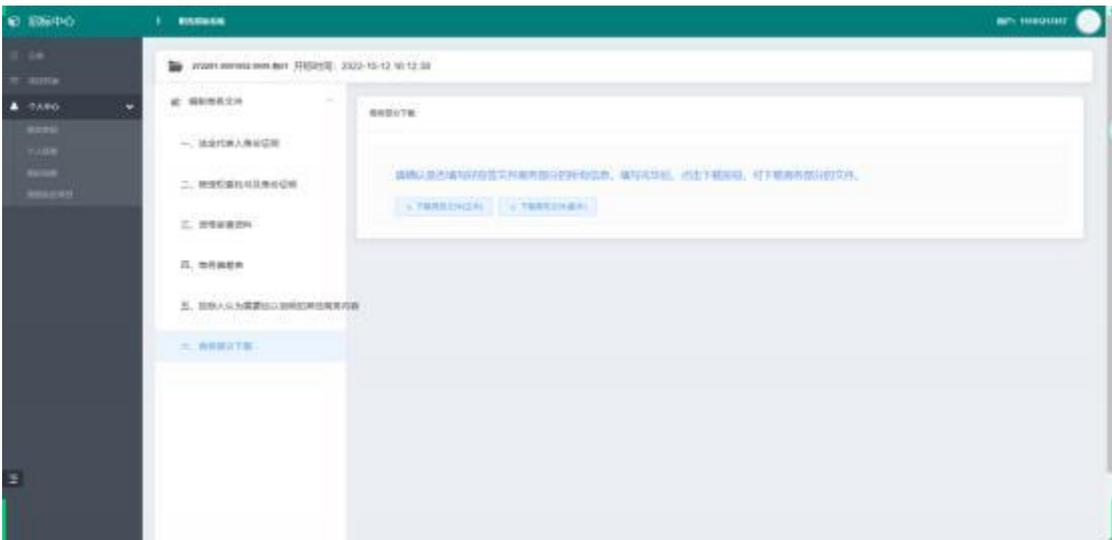

3. 技术模块使用方法

3.1 我报名的项目

进入系统，点击【我的项目】进入包含项目编号、项目名称、项目简称、谈判时间、谈判地点、百度云链接、链接提取码等信息的项目列表。点击【分包标段明细】，点击【技术文件】，进入技术文件编辑页面。



序号	标段号	建设单位	标段名称	最高限价(万元)	报名开始时间	报名结束时间	投标文件时间	截止时间	我的报价	操作
1	272201-202201-0001-01	国网宁夏电力有限公司	国网宁夏电力有限公司 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日	215.24	2022-10-11 08:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	无	查看详情 报名成功
2	272201-202201-0001-02	国网宁夏电力有限公司	国网宁夏电力有限公司 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日	124.4	2022-10-11 08:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	无	查看详情 报名成功
3	272201-202201-0001-03	国网宁夏电力有限公司	国网宁夏电力有限公司 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日 宁夏回族自治区电力公司 2022年10月10日	274.01	2022-10-11 08:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	2022-10-11 16:00:00	无	查看详情 报名成功

3.2 投标人概况

用户根据字段提示填写信息包括投标人名称、注册地址、邮编、税务登记证号、法人信息、技术负责人信息、成立时间、总人数、开户银行等（如图所示）：



招标中心 | 登录/注册 | 帮助中心

2022-10-12 10:12:38

一、投标人须知

二、资格审查须知

三、工作范围、工作内容及报价要求

四、投标文件

五、评标（定标）办法及需要投标人提供的其他技术文件

六、技术资料下载

项目名称: [输入框]

招标人名称: [输入框] 招标人地址: [输入框]

联系人: [输入框] 电话: [输入框]

姓名: [输入框] 性别: [输入框]

身份证号: [输入框] 手机号码: [输入框]

电子邮箱: [输入框]

联系地址: [输入框]

姓名: [输入框] 技术职称: [输入框] 电话: [输入框]

姓名: [输入框] 技术职称: [输入框] 电话: [输入框]

成立时间: [输入框] 员工总人数: [输入框]

注册资金: [输入框] 项目经理人数: [输入框]

资质证书: [输入框] 高级职称人员人数: [输入框]

注册建造师: [输入框] 中级职称人员人数: [输入框]

净资产: [输入框] 中级职称人员人数: [输入框]


资产: [输入框] 员工人数: [输入框]

联系人: [输入框] 电话: [输入框]

提交


3.3项目管理机构组成表

用户根据字段提示填写人员信息包括姓名、职称、职务、证书名称、级别、证号、专业、社保缴费证明、劳动合同等（如图所示）：

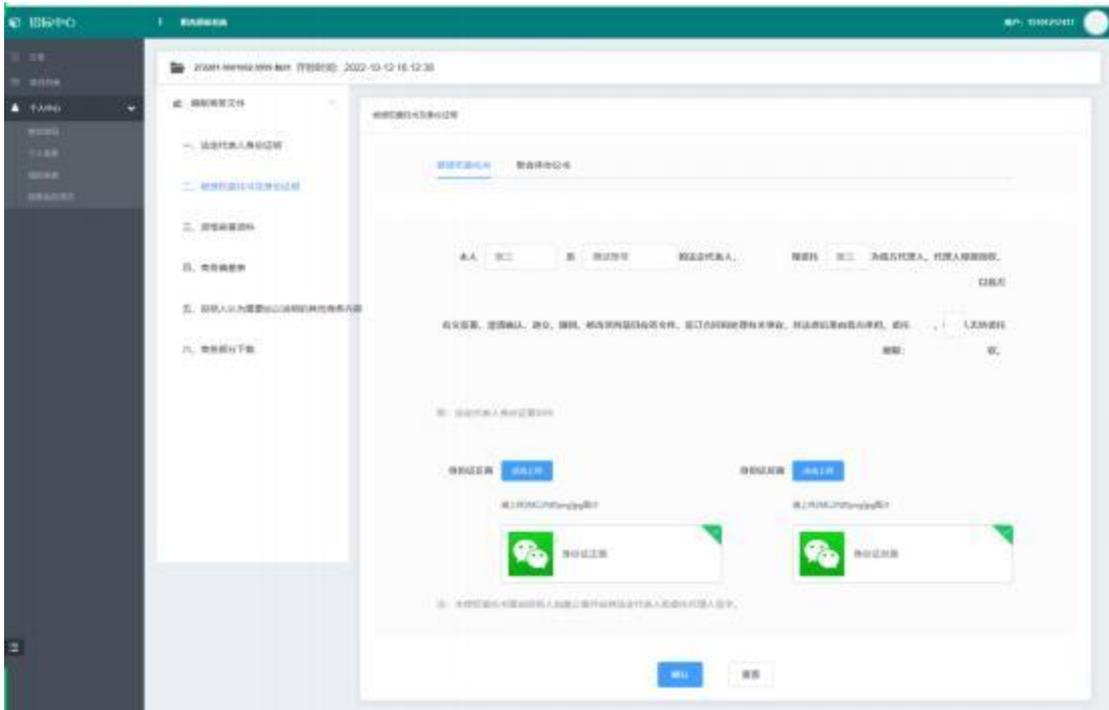


3.4 工作大纲、工作方案及服务承诺

用户在下载文件后，该部分内容可以在下载文件里自行补充（如图所示）：

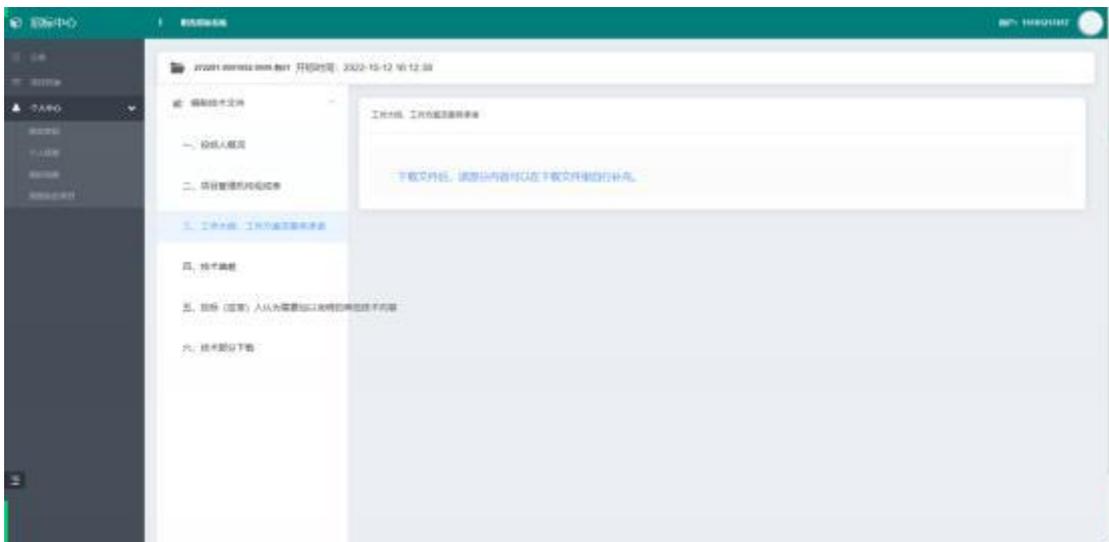

3.5 技术偏差

用户根据字段提示填写技术偏差信息包括采购文件条目号、采购文件条款、应答文件条款等（如图所示）：

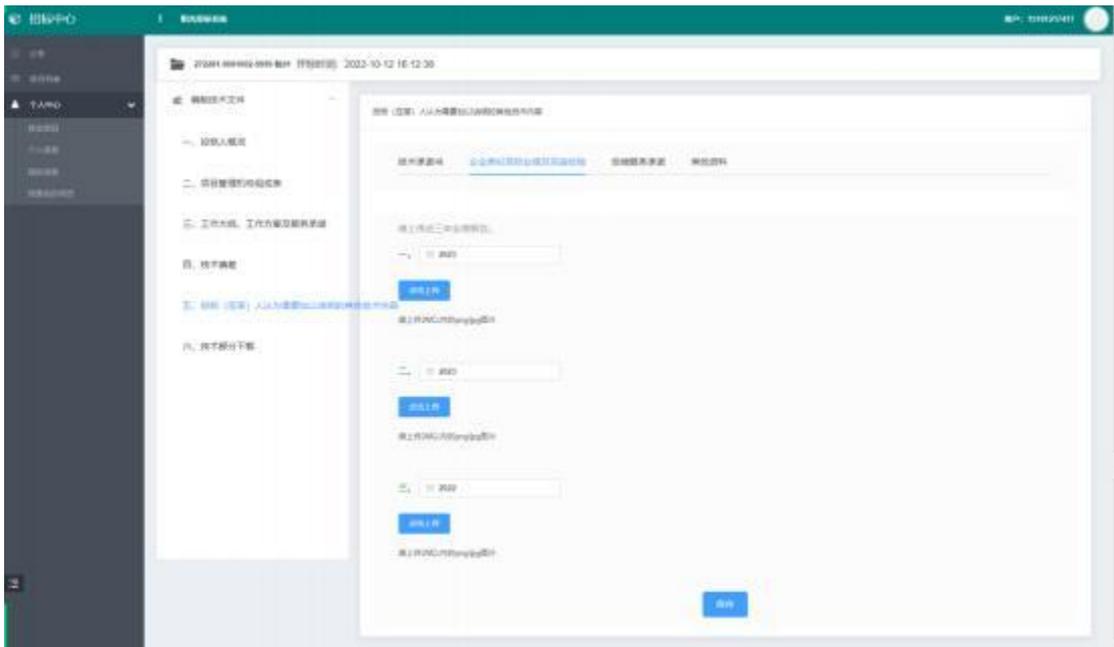


(3) 后续服务承诺

用户在下载文件后，该部分内容可以在下载文件里自行补充（如图所示）：




(4) 其他资料

用户在下载文件后，该部分内容可以在下载文件里自行补充（如图所示）：

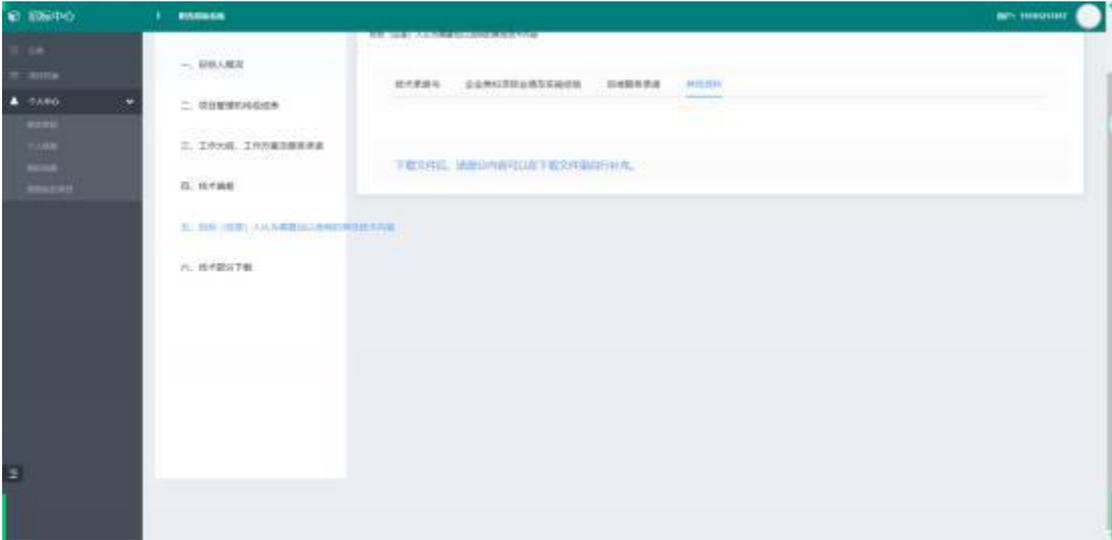

3.7技术部分下载

用户根据提示下载技术文件（如图所示）：

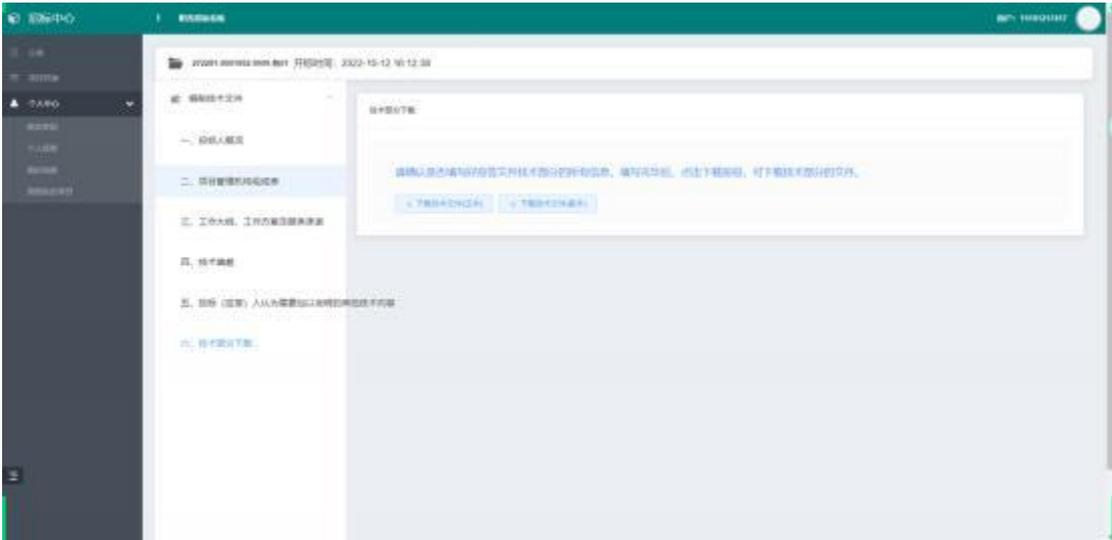

4. 常见问题及处理方法

无。



附件11:

甘肃科源电力集团有限公司招标中心2020年社会责任 根植项目——智慧采购管理辅助平台

应答人可通过微信扫一扫功能识别小程序，可随时随地查看最新采购公告，也可点击该程序“供应商中标”登陆查询中标信息，中标代理服务费，发票是否已开具以及邮寄发票等功能。

注：投标人登陆账号为“阳光采购平台”账号和密码，如无账号及密码，请前往“阳光采购平台”（http://39.104.48.136:8080/score_pc_vue）进行注册。

