

项目编号:POWERCHINA-0109017-230142

水利水电第九工程局有限公司察雅县巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程第 I 标段项目部钢架连接钢板采购项目

询 价 函



水利水电第九工程局有限公司察雅县巴日乡帕拉行政村至色如沟自然村公路工程第 I 标段项目部

二零二三年八月

中国·西藏

# 询比价公告

采购项目编号：POWERCHINA-0109017-230142

水利水电第九工程局有限公司华能西藏察雅县巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程第 I 标段项目部工作需要，现需在项目部采购钢架连接钢板，用于察雅县巴日乡帕拉行政村至色如沟自然村公路工程第 I 标段项目部 1#隧道钢拱架支撑，计划使用（自有资金）用于本次询价购支付，本次采购为：公开询比价方式采购，采购项目编号为：POWERCHINA-0109017-230142，报价方式为：（一次报价）。现将有关报价事项告知如下：

## 一、项目概况

巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程位于西藏自治区昌都市察雅县巴日乡境内。察雅县位于 XZ 自治区东部、昌都市南部，公路是察雅县对外的交通形式。项目距察雅县城公路里程约 115km，距成都市约 1093km，距昌都市约 166km，距芒康县约 135km，距昆明市约 1251km，距香格里拉市约 510km，巴日乡至察芒公路（巴日乡岔路口）约 30km，为乡村公路。该项目建成后，将兼作水电站开发建设使用。

## 二、采购内容及技术要求：

### 1、采购内容

序号	产品名称	规格参数	数量	单位	备注
1	钢架连接钢板	220*200*14mm 钢板冲孔	32	吨	钢板冲孔/冲孔 详见附件（钢板 总数：6610 块）
2	钢架连接钢板	220*200*14mm	8.124	吨	钢板总数： 1680 块

2、对材质的要求：所提供的材料必须满足国家质量标准，货到现场提供材料的材质报告和合格证。

3、报价包含：货款、税费、运费和到交货地点前的保险费等货到现场的所有费用。

4、因运输条件限制，进入施工现场道路最大限度通过车身总长 17.5 米及以下车辆，如非特殊情况必须用 17.5 米以上车辆外所发生的二次转运费由供应商自行承担。

5、数量规定：本次招标数量仅为公路 1 标 1#隧道图纸工程估算量，实际供货结量以实际工程需求供应量为准，若因施工图、设计变更、地质条件等原因，致使实际供货数量与询价数量发生较大偏差时，报价人应予接受，中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何调价、索赔、补偿要求。

### 三、交货地点

交货地点：西藏自治区昌都市察雅县巴日乡水电九局华能西藏察雅县巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程第 I 标段项目施工现场

### 四、交货日期

交货日期：收到中标通知书后根据需方订货清单 10 日内送到施工现场。

### 五、付款方式

双方合同签订以后，卖方根据买方的订货清单把标的物送达买方合同指定地点，验收合格满足买方使用要求，卖方开具本次数量合同价款等额的增值税专用发票，买方收到发票后 30 日内支付本次数量合同价款的费用。

### 六、报价时间及报价格式

报名截止时间：2023 年 8 月 22 日 18:30

报价截止时间：2023 年 8 月 25 日 18:30

报价格式：见《报价文件》

### 七、报价人资格要求

1、报价文件上传前须在中电建集中采购电子平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 通过采购人或股份公司合格供应商审查，成为采购人或股份公司合格供应商后方能参与报价。未办妥成为合格供应商造成报价文件无法上传，责任自负。

2、报价人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合项目生产经营范围，能独

立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

3、报价产品（厂家）有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。

4、报价产品（厂家）有完善的产品质量认证体系，环境认证体系，职业健康安全认证体系。

5、具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3、本次询价不接受联合体报价。

4、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5、代理商具有生产厂家出具的有效授权书。

#### 八、其他

1、报价人的产品须满足该项目所在地环境要求，如气候、海拔高度等。

2、报价人能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

#### 联系方式

收货联系人：李仕进

电话：15902685054

电子邮箱：492369345@qq.com

采购机构：水利水电第九工程局有限公司华能西藏察雅县巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程第 I 标段项目部


地址：西藏自治区昌都市察雅县巴日乡水电九局察雅县巴日乡帕拉行政村至色如自然村公路工程第 I 标段项目部

技术联系人：杨强


电话：18281990547

电子邮箱：1083517189@qq.com


附件如下：

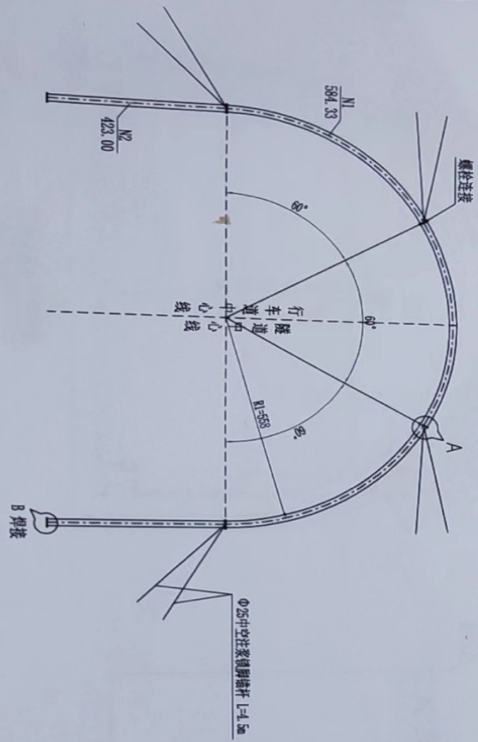


VI-2衬钢架图  
1:100

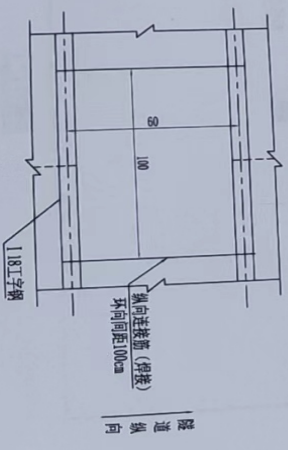

钢架纵向连接示意图

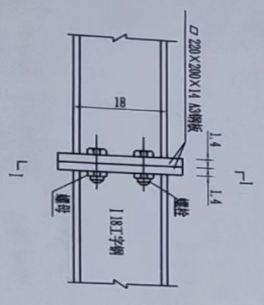

A连接大样图

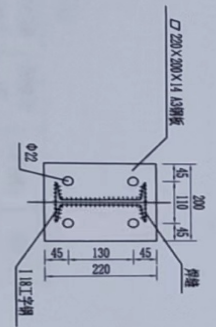

I-1剖面

- 注：
- 1、本图尺寸除钢材规格以毫米计外，其余均以厘米计。
  - 2、本图适用于VI-2衬砌初期支护，钢架纵向间距60cm，纵向连接板环向间距100cm。
  - 3、工字钢架的环向分布可根据实际开挖需要作适当调整。
  - 4、钢架每个单元由工字钢、连接板焊接成型，均采用双面焊接，焊缝厚度不得小于10mm，单元间采用螺栓连接。
  - 5、钢架在初喷4cm后进行架设，纵向连接板焊接完成后其喷层厚度应满足内侧保护层厚度不小于2cm。